



SAMTANK A/S
Silicavej 15
8000 Aarhus C

Teknik og Miljø
Team Spildevand TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
+4599312306


Sagsnr.: 2026-021149
Dok.nr.: 2026-021149-4

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.

20.04.2026

Tilladelse til hydrostatisk test af Tank 33 - Tunnelvej 4, 9220 Aalborg

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på www.aalborg.dk. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

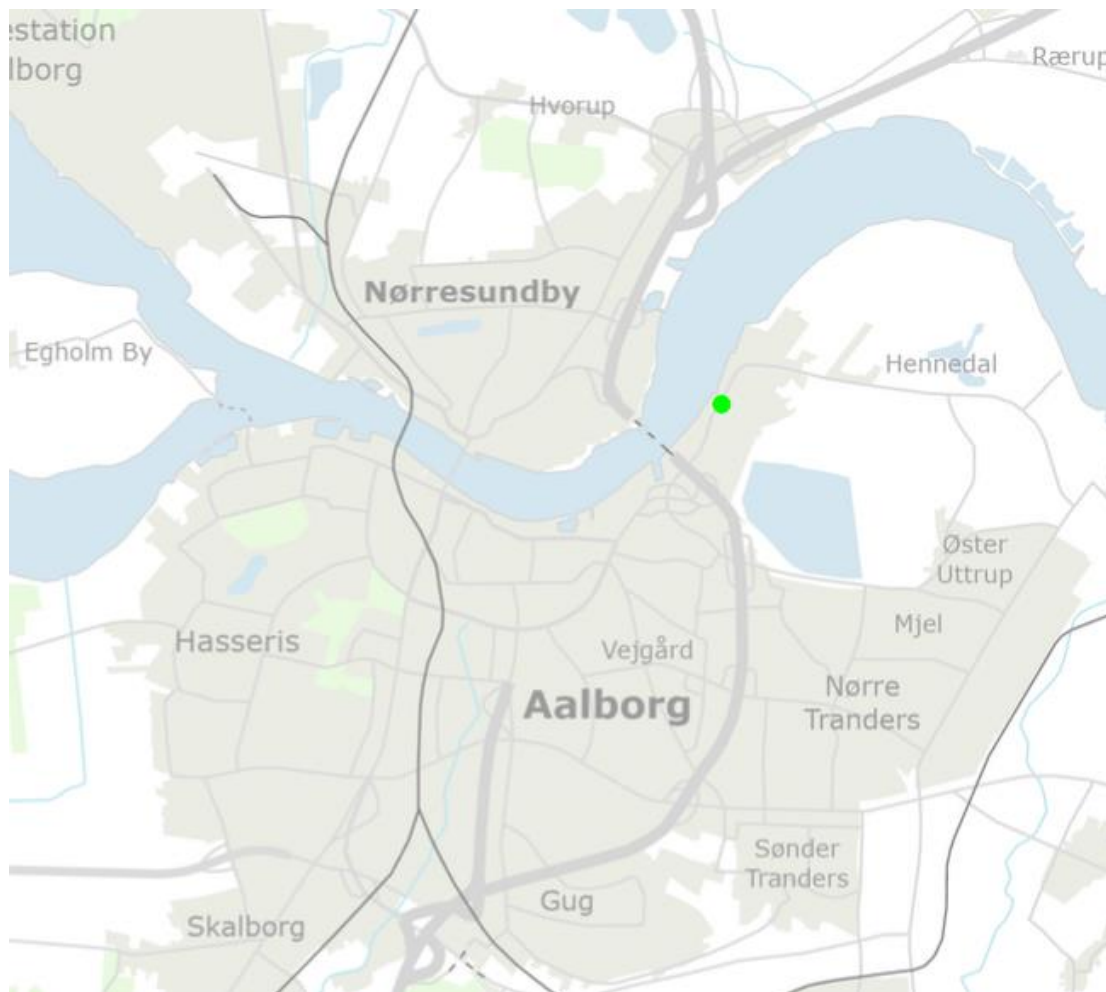

Indholdsfortegnelse:

TILLADELSE TIL HYDROSTATISK TEST AF TANK 33 - TUNNELVEJ 4, 9220 AALBORG		1
<u>AALBORG KOMMUNES TILLADELSE MED VILKÅR</u>		3
2	<u>KLAGEVEJLEDNING</u>	4
4	<u>GRUNDLAGET FOR KOMMUNENS AFGØRELSE</u>	5
4.1	<u>LOVGRUNDLAG</u>	5
4.2	<u>PARTSHØRING</u>	5
4.3	<u>BESKRIVELSE AF SAGEN</u>	5
4.4	<u>BESKRIVELSE AF VANDOMRÅDE</u>	78
5	<u>AALBORG KOMMUNES BEMÆRKNINGER</u>	8

Kopi sendt til:

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest

Aalborg Havn: info@aalborghavn.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk dnaalborg-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: jkt@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening: mail@fiskeriforening.dk

NOAH: noah@noah.dk

Samtank: melini@samtank.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk

Virksomhedsafdelingen, Aalborg Kommune: henrik.nissen@aalborg.dk

Dansk Sejlunion: ds@sejlsport.dk

Greenpeace: hoering.dk@greenpeace.org

Dansk Ornitologisk Forening: aalborg@dof.dk; natur@dof.dk

Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/ formand Leif Søndergaard: stormyleif@gmail.com

Aalborg Kommunes tilladelse med vilkår

Tilladelse

Samtank har den 25. marts 2026 søgt om tilladelse til udledning af vand fra hydrostatisk test af en tank. Det drejer sig om tank 33 på Tunnelvej 4, 9220 Aalborg Ø.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28 meddeler Aalborg Kommune hermed Samtank tilladelse til udledning af vand til Limfjorden.

Tilladelsen gives på baggrund af nedenstående vilkår.

Vilkår

- 1 Tilladelsen er gældende fra dagsdato.
- 2 Der må maksimalt udledes 1500 m³ fjordvand.
- 3 Udledningen må ikke være til hinder for, at målsætningen kan opfyldes for Limfjorden, jfr. afsnit 4.4.
- 4 Der må ikke være synlig oliefilm, misfarvning eller lugtgener fra udledningen. Såfremt, der mod forventning, skulle vise sig en af ovenstående, skal udledningen straks stoppes.
- 5 Vandet skal passere olieudskiller inden det udledes til Limfjorden.
- 6 Hvis det begynder at regner eller der sker snesmeltning skal udledningen standses for at sikre, at olieudskillerens kapacitet ikke overskrides.
- 7 Udledningen sker via eksisterende regnvandsledning som ses på Figur 2.
- 8 Tilsynsmyndigheden skal orienteres, når udledningen sættes i gang, og når udledningen slutter. Team spildevand i Aalborg Kommune skal også orienteres, såfremt tanken konstateres utæt.
- 9 Hvis der opstår noget uforudset, som kan have indvirkning på udledningen og forringe afløbskvaliteten, skal udledningen stoppes. Tilsynsmyndigheden skal kontaktes, for at afgøre det videre forløb af udledningen.

Generelt

- 10 Under udledningen skal den normale sikkerhedstilstand opretholdes på anlægget.

2 Klagevejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Circle K, Styrelsen for Patientsikkerhed. Klageberettigede er desuden:

- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af den type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med forudgående anmeldelse over for kommunalbestyrelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1 har ønsket underretning om.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller organisationer er efter § 100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven ikke klageberettiget. Derfor skal en evt. klage indsendes via den landsdækkende forening eller organisation.

Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus. Link hertil findes på forsiden af www.naevneneshus.dk, hvor du kan finde vejledning i, hvordan du kan klage.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Gebyret reguleres én gang årligt og størrelsen på gebyret kan findes under Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.naevneneshus.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- Klagen afvises fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til behandling af klagen.
- Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen meddeles. Klagefristen udløber den 18. maj 2026.

Afgørelsen kan også indbringes for en domstol jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort, eller en eventuel klage er afgjort.

Tilladelsen vil ikke blive meddelt ved offentlig annoncering.

4 Grundlaget for kommunens afgørelse

4.1 Lovgrundlag

Sagen behandles i henhold til:

- § 28 i lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder.
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1688 af 8. december 2025 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 695 af 3. juni 2023 om beskyttede naturtyper
- Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
- Justitsministeriets lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 om forvaltningsloven
- Bekendtgørelse nr. 529 af 14. maj 2023 om kvalitetskrav til miljømålinger

4.2 Partshøring

Aalborg Kommune har vurderet, at der ikke er parter som skal høres.

4.3 Beskrivelse af sagen

Samtank har renoveret Tank 33 i Aalborg i et sådant omfang, at det efter EMMUA kræver en efterfølgende hydrotest af tanken.

Det er en RME-tank, som er rensat og gasfri, da arbejdet i beholderen har pågået over en længere periode.

Vi vil fylde tanken med 1448 m³ vand fra fjorden, via slanger fra vores brandpumper, med max 200 m³/t.


Under fyldning, scanner vi desuden tanken udvendigt, så vi får vished om evt. tiltning.

Efter endt test vil vi via olieudskiller lede vandet tilbage til Fjorden.


Max flowrate ved tømning er 200 m³/t. Den samme som max fyldningsflow.

Olieudskillerens kapacitet er 180 l/s, hvilket svarer til 648 m³/time.

Vi udnytter derfor kun ca. 30% af olieudskillerens kapacitet ved tømning af tanken.

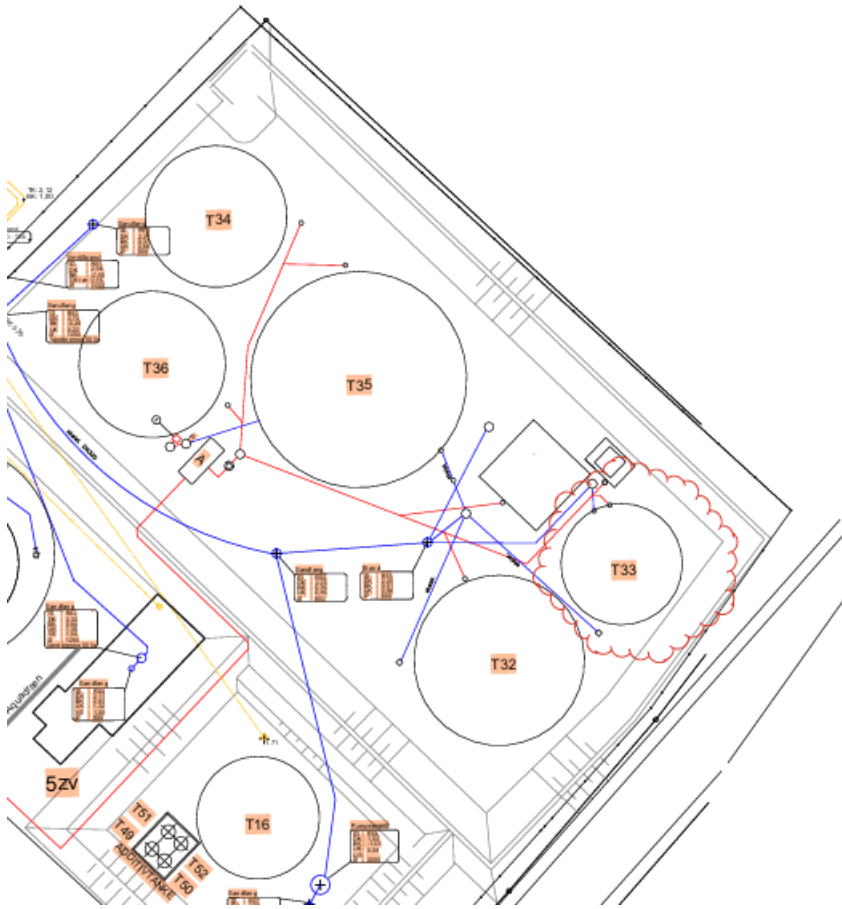

Figur 1: Viser placering af tank 33

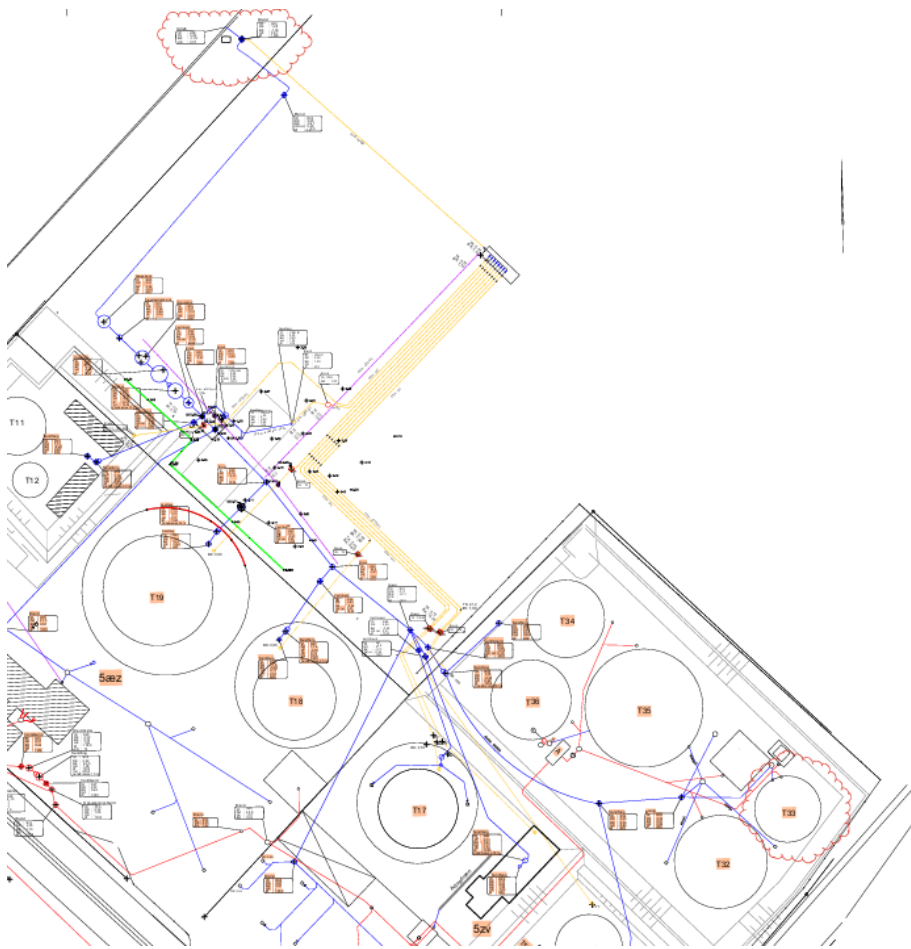

Figur 2: Udledningspunkt til Limfjorden fra tank 33

Hydrostatisk test

Den hydrostatisk test (Vandfyldningen) gennemføres ud fra procedure for vandfyldning (Skanda) – proceduren er vedlagt i ansøgningsmaterialet.

Hvis der mod forventning skulle være en rest af oliekomponenter, vil dette blive fanget i olieudskilleren.

4.4 Beskrivelse af vandområde

Limfjorden er omfattet af Vandområdeplanen 2021-2027 og er målsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Limfjorden har dog en fristforlængelse på økologiske parametre. Tilstanden er vurderet til ringe økologisk tilstand (samlet) og ikke-god kemisk tilstand jf. vandområdeplanerne 2021-2027.

Aalborg Kommune vurderer ikke, at udledning vil være til hindre for at opnå målsætning i Limfjorden, da vandet anvendt ved hydrostatisk test af tanken passere en olieudskiller og dermed renses inden det udledes.

5 Aalborg Kommunes bemærkninger

Tilladelsen er givet under forudsætningerne beskrevet i vilkår og beskrivelse af sagen. Hvis der sker ændringer, der har betydning for udledningen, skal der ansøges om ny udledningstilladelse.

Kapacitet i olieudskiller

Vandet fra tanken udledes til Limfjorden via eksisterende kloaksystem, hvor vandet passerer igennem olieudskiller. Der udledes max 200 m³/time og olieudskilleren har en kapacitet på 648 m³/time.

Det forventes ikke, at udledningen indeholder diesel, som vil kunne ses ved udløbet. Udledningen forventes heller ikke at indeholde andet, end hvad der i forvejen er i fjordvandet, når det pumpes i tanken. Kommunen vurderer derfor, at udledningen ikke vil påvirke Limfjorden.

Såfremt, der mod forventning, skulle vise sig en oliefilm ved udledningen, skal udledningen straks stoppes, jf. vilkår 4.

Aalborg Kommune vurderer at kunne give tilladelse til udledning af vand fra hydrostatisk test af tank 33 og den er meddelt i overensstemmelse med vandområdeplaner 2021-2027.

Aalborg Kommune er tilsynsmyndighed på udledningen.

Venlig hilsen

Klaus Sigsgaard Karlsen
Miljøkemiker

+4599312306

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.