



Til ejer af
Frejstrupvej 4
9240 Nibe

Teknik og Miljø
TM Grundvand
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
31999811

Sagsnr.: 2008-16511
Dok.nr.: 2008-16511-37

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjningsløsninger på www.aalborg.dk. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

08.06.2026

Tilladelse til etablering og renpumpning af ny boring, til ejer af Frejstrupvej 4, 9240 Nibe, med tilhørende screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven

Tilladelse til etablering og renpumpning af ny boring, til ejer af Frejstrupvej 4, 9240 Nibe, med tilhørende screeningsafgørelse efter miljøvurderingsloven.....	1
1. Afgørelse	1
2. Vilkår i henhold til vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven.....	2
3. Afgørelser efter miljøvurderingsloven og naturbeskyttelsesloven	5
4. Sagsfremstilling.....	5
5. Partshøring	10
6. Offentliggørelse	10
7. Klagevejledning	10

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Detailkort

Bilag 3: VVM-Screeningsafgørelse

1. Afgørelse

Aalborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandforsyningslovens¹ § 21, stk. 1 til etablering af en boring på matrikel 1a, Frejstrup By, Lundby. Der gives samtidigt tilladelse til renpumpning med op til 30 m³ efter vandforsyningslovens § 20.

Der træffes desuden afgørelse efter Miljøvurderingslovens² § 21 om, at der ikke er krav om en egentlig miljøvurderingsrapport- og tilladelse.

¹ LBK nr. 1149 af 28/10/2024 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

² LBK nr. 4 af 03/01/2023 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Også anden lovgivning end vandforsyningslovgivningen, f.eks. byggeloven og arbejdsmiljøloven, kan stille krav til f.eks. et behandlingsanlæg. Der er med denne tilladelse ikke givet tilladelser efter disse love.

2. Vilkår i henhold til vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven

Hvis vilkårene ikke overholdes, kan kommunen ændre eller tilbagekalde tilladelsen uden erstatning ifølge vandforsyningslovens § 34, hvis tilladelsen er givet på grundlag af urigtige oplysninger, som har væsentlig betydning.

Overtrædelser af vilkår fastsat efter vandforsyningsloven kan straffes efter lovens § 84.

A. Tidsfrist

Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet indenfor 2 år.

B. Formål

Formålet med boringen er at forsyne egen husholdning med drikkevand.

Boringernes formål må ikke ændres uden forudgående tilladelse fra Aalborg Kommune, jævnfør vandforsyningslovens § 33.

C. Boringsplacering og -dybde

Boringen skal placeres på det ansøgte og godkendte borested på matrikel 1a, Frejstrup By, Lundby. Boringens placering må kun ændres efter aftale med Aalborg Kommune.

Boringens placering fremgår af vedhæftede kortbilag.

Boringen må etableres til maksimalt 35 meters dybde.

Der må ikke kunne samle sig overfladevand i nærheden af boringen.

Boringen skal være let tilgængelige for tilsyn.

Vejledende afstande i Dansk Ingeniørforenings norm for mindre ikke-almene vandforsynings anlæg, DS 441, 2. udgave 1988 skal overholdes.

Der skal være **særlig opmærksomhed** på, at hvis der under arbejdet findes **spor af fortidsminder**, f.eks. trækulsfyldte plamager, keramikskår eller nedgravede knogler, flintredskaber mm., **skal arbejdet standses** og Nordjyllands Historiske Museum kontaktes.

D. Fredningsbælte

Der skal kunne etableres et fredningsbælte med en radius på 5 meter omkring boringen, i henhold til § 24 i miljøbeskyttelsesloven.

Indenfor fredningsbæltet må der ikke gødes, bruges gifte eller bekæmpelsesmidler, eller i øvrigt anbringes eller anvendes stoffer, der kan forurene grundvandet.

Fredningsbæltet skal være permanent markeret med for eksempel kampesten eller beplantning, så boringen blandt andet sikres imod påkørsel, forureningsudslip med mere.

E. Anlæggets udførelse og indretning

Boringen skal udføres i overensstemmelse med boringsbekendtgørelsen³ af en autoriseret brøndborer med A bevis, jævnfør med brøndborerbekendtgørelsen⁴.

³ BEK nr 1260 af 28/10/2013 – Bekendtgørelse om udførelse og sløjfninger af boringer og brønde på land.

⁴ BEK nr 915 af 27/06/2016 – Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land.

Specielt lægges der vægt på boringernes afslutning og overbygning. Afslutningen skal være udført med tæt forsegling. Boringerne skal som minimum kunne aflåses. Jævnfør § 12 i boringsbekendtgørelsen skal **forerør afsluttes mindst 0,2 m over bund eller gulv i overbygning, eller mindst 0,5 m over naturligt terræn**. Det skal sikres at terræn hælder væk fra boringen og dens overbygning. Vilkår vedrørende råvandsstationer med mere vil indgå i en eventuel endelig indvindingstilladelse.

F. Filtersætning

Inden en eventuel filtersætning skal der udføres de nødvendige undersøgelser for at opnå viden om de enkelte jordlag m.m. blandt andet til brug for fastsættelse af filtersætningsniveauet for at opnå bedst mulig vandkvalitet. Det kan fx være flowlog, induktionslog og gammalog.

G. Kemikalieaffald

Såfremt der anvendes baryt, skal det anvendte materiale bortskaffes efter aftale med Aalborg Renovation.

H. Boringsaffald

Det opborede materiale og skyllevand må udledes til ejers matrikel.

I. Renspumpning

Boringen skal renpumpes ind til at vandet er frit for slam og partikler.

Boringen skal kunne pejles i forbindelse med etablering af boringen, og det skal sikres at pejlet ikke forurener boringen.

J. Afledning af vand i renpumpningsfasen

Vand fra renpumpning af boringen må udledes til terræn på den ansøgte matrikel.

Såfremt der sker udledning til vandløb, nedsivning, eller skyllevand afledes til kloak, skal der forinden søges tilladelse hertil ved Aalborg Kommune.

Slam skal bortskaffes efter anvisning fra Aalborg Kommune.

K. Meddelelse til kommunen inden etablering af boring

Senest 10 arbejdsdage inden borearbejdet påbegyndes, skal dette meddeles til Aalborg Kommune, Teknik og Miljø jf. boringsbekendtgørelsen § 6, stk. 3. Meddelelsen skal ske ved at besvare dette brev via digitalpostkasse eller ved at benytte kontaktformularen på Aalborg Kommunes hjemmeside under Teknik og Miljø, til Miljø og separatkloakering⁵.

L. Vandkvalitet

Der skal udtages minimum én vandprøve efter at boringen er etableret og renpumpet.

Vandprøven skal kontrolleres af et akkrediteret analyselaboratorium, og vandprøven skal som minimum analyseres for følgende parametre:

- Arsen
- Nitrat
- Mikrobiologiske parametre (Coliforme bakterier, Escherichia coli (E. coli) og Kimtal ved 22°C)

⁵ <https://www.aalborg.dk/kontakt/>

Der stilles krav om analyse for arsen og nitrat, idet det er fundet over gældende kvalitetskrav i vandprøver i nærliggende borer. Der skal analyseres for bakteriologi, idet det skal sikres at drikkevandet ikke udgøre en akut sundhedsrisiko.

Til orientering indgår ovenstående parametre i en "Forenklet kontrol" jf. Drikkevandsbekendtgørelsen.

Erfaringen fra undersøgelser af enkeltvandforsyningsanlæg viser, at der ofte er pesticider i vandet, specielt hvis boringen eller brønden er placeret på en gårdsplads, hvor der er blevet anvendt pesticider. Det anbefales derfor at vandet fra din vandforsyning analyseres for pesticider. Til vurdering af behov for vandbehandling anbefales analyse for relevante vandbehandlingsparametre.

M. Indberetning af boreoplysninger, pejlinger m.v.

Brøndboreren, der forestår udførelsen af boringen, skal snarest og inden 3 måneder efter udførelsen indberette boringen til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), jf. § 23 i boringsbekendtgørelsen.

Indberetning skal indeholde oplysninger om borestedets beliggenhed, boremetode, boringens udførelse, oplysninger om grundvand, geofysiske undersøgelser, pejlinger og jordartsbeskrivelse.

Pejling/logger data fra boringen, anvendt pumpeydelse og varighed af renpumpning, skal også indberettes til Aalborg Kommune og Jupiter-databasen.

En kopi af brøndborerens borerapport med påført DGU nr. og tilbagepejlingsresultater fra boringen skal indsendes til Aalborg Kommune.

N. Erstatningsbestemmelser

Ifølge Vandforsyningslovens § 23 er anlæggets ejer erstatningspligtig for skader, der under anlæggets etablering eller drift volder i bestående forhold som følge af forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v.

I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet af taksationsmyndighederne

O. Sløjfning af eksisterende boring

Den nuværende boring med DGU-nummer 32.1704 skal sløjfes, hvis boringen ikke etableres oven i denne.

Sløjfningen skal udføres i overensstemmelse med boringsbekendtgørelsen af en autoriseret brøndborende med A-bevis. Meddelelse om sløjfningen skal sendes til borearkivet med kopi til Aalborg Kommune.

Sløjfningen skal være afsluttet senest 3 måneder efter den nye boring er taget i brug.

P. Sløjfning af ny boring

Hvis den nye boring ikke er egnet til vandindvinding eller af en anden grund ikke ønskes anvendt skal der indenfor tre måneder enten sendes en ansøgning om at anvende boringen til andre formål (fx pejle-, monitoringsboring) eller en anmeldelse om, hvornår boringen sløjfes til Aalborg Kommune. Dette gælder også hvis boringen på et senere tidspunkt tages permanent ud af drift.

Anmeldelsen om sløjfning af boringen skal sendes til Aalborg Kommune mindst 14 dage før den påtænkte sløjfning.

Sløjfningen skal udføres af en autoriseret brøndborer med A-bevis i overensstemmelse med Brøndborerbekendtgørelsen og meddelelse herom sendes til borearkivet med kopi til Aalborg Kommune.

Q. Ansøgning om tilladelse til ibrugtagning af vandforsyningsanlæg

Der må **ikke** anvendes vand fra boringen inden der er givet tilladelse til ibrugtagning af boringen.

Tilladelse til ibrugtagning kan kun ventes meddelt, hvis det må anses for forsvarligt efter de yderligere oplysninger, som vil fremkomme under den videre behandling af sagen.

Hvis der ønskes tilladelse til etablering af yderligere borer og etablering af vandforsyningsanlæg, og hvis der ønskes tilladelse til indvinding af grundvand fra boringen, skal en ansøgning herom sendes til Aalborg Kommune inden denne tilladelse udløber.

Sammen med ansøgning om ibrugtagning af boringen skal indsendes følgende materialer til Aalborg Kommune:

- Borerapport
- Resultat fra vandanalyser jævnfør vilkår L
- Beskrivelse af hvilke vandforsyningsanlæg (f.eks. ledninger), der ønskes etableret, herunder også evt. ansøgning om etablering af vandbehandlingsanlæg til behandling af det oppumpede vand.

3. Afgørelser efter miljøvurderingsloven og naturbeskyttelsesloven

Aalborg Kommune har udført en screening af indvindingens og boringernes mulige påvirkning af omgivelserne, jf. Miljøvurderingslovens § 21 (VVM).

På baggrund af screeningen er der truffet afgørelse om, at der ikke er krav om en egentlig miljøvurderingsrapport og tilladelse. Afgørelsen er begrundet i, at den ansøgte boring og indvindingen i forbindelse med renpumpning samt den ønskede fremtidige indvinding ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er særligt lagt vægt på at boringen og renpumpning ikke vurderes at få negativ indflydelse på andre indvinderes muligheder for at indvinde vand, eller på beskyttet natur, vandløb, fortidsminder eller kulturarv, ligesom indvindingen ikke forventes at øge mobiliteten af kendte forureninger.

Det er desuden Aalborg Kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-områder/konkrete bilag IV arter, jævnfør bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegnings- og administrationsplaner af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Det skyldes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vurderes at kunne påvirke Natura 2000-områder væsentligt eller at kunne påvirke konkrete bilag IV arter.

Kommunens afgørelse om, at der ikke er krav om en egentlig miljøvurderingsrapport og tilladelse, samt begrundelsen herfor offentliggøres på kommunens hjemmeside jævnfør Miljøvurderingslovens § 36 og Miljøvurderingsbekendtgørelsens⁶ § 12.

4. Sagsfremstilling

Aalborg Kommune har den 6. marts 2026 modtaget anmeldelse fra ejer af matriklen, om erstatningsboring på Frejstrupvej 4, 9240 Nibe, matrikelnummer 1a, Frejstrup By, Lundby.

⁶ BEK nr 806 af 14/06/2023 - Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Aalborg Kommune vurderede at den aktuelle situation ikke faldt ind under §21, stk. 2 i vandforsyningsloven, og at ejer derfor skulle ansøge om en boringstilladelse. Ansøgning om tilladelse til erstatningsboring og VVM-ansøgning er modtaget den 26. marts 2026.

Ejer af matriklen har ansøgt om at etablere boringen med henblik på forsyning af egen husholdning, svarende til 200 m³ per år. Der er ikke ansøgt om vand til andre formål, og ifølge §18, stk.2 i vandforsyningsloven, kræver det ikke tilladelse at indvinde vand til egen husholdning.

I ansøgningsmaterialet er det beskrevet at de vil etablere boringen med:

- Boreddybde på 35 meter
- Boringsdimensioner og forerørstørrelse på 250 mm
- Filterstørrelse på 0,3 mm
- Filterinterval på 29-35 meter
- Forsegling langs boring med 2,5 m³ Bentonit
- Boringsopbygning som tørbrønd med låg
- Pumpe med en ydelse på 5 m³ i timen
- Pejlehul og prøvetagningsshane etableres i borehat

Ejer har ansøgt om at opbore 2,5 m³ materiale i forbindelse med etablering af boringen. Hertil forventes det at der renpumpes i ca. 6 timer med en ydelse på 5 m³ i timen. Samlet set vil der i forbindelse med etableringen anvendes ca. 30 m³ grundvand, som planlægges udledt til terræn på matrikel 1a, Frejstrup By, Lundby.

4.1 Godkendelse af boringslokalitet

Aalborg Kommune har den 25. april 2026 modtaget fotos af boringslokaliteten. På baggrund af disse, har Aalborg Kommune godkendt boringslokaliteten.

4.2 Geologiske og hydrologiske forhold

I tabel 1 er vist udvalgte data for boringer nær den ansøgte boringslokalitet. Figur 1 viser tværsnit af de modellerede geologiske forhold.

Tabel 1 Udvalgte boringsdata nær Frejstrupvej 4, 9240 Nibe.


DGU Nummer	32. 1068 (Vandforsynings boring)	32. 861 (Privat husholdning)	32. 663 (Privat husholdning)
Afstand til ansøgt bore-lokalitet	499 meter mod nordøst	446 meter mod øst	531 meter mod nordvest
Boringsår	1991	1979	1969
Dybde	28 meter	112 meter	21,8 meter
Terrænkote (DVR90)	28	29,85	9
Filterkote (DVR90)	Ukendt	-36,15 til -82,15	-9,9 til -12,8
Rovands-spejl (DVR90)	17,58 (1991)	14,98 (2002)	9,96 (1969)
Geologi (DVR90)	25 (sand) 19 (moræneler)	28,85 (muld) 17,85 (smeltevandsler)	8 (ukendt) 7 (fyld)

<i>Tal angiver bunden af laget.</i>	13 (smeltevandsler) 8,5 (smeltevandsler) 2 (kalksandskalk) 0 (kalksandskalk)	12,85 (sten, flint) 7,85 (moræneler) 5,85 (smeltevandssand) 2,85 (smeltevandsler) -3,15 (ler) -9,15 (moræneler) -14,15 (smeltevandssand) -23,15 (smeltevandsler) -28,15 (moræneler) -32,15 (smeltevandssand) -33,15 (slamkalk, skrivekridt) -55,15 (kalksandskalk) -75,15 (bryozo/koralkalk) -82,15 (sten, flint)	4 (ferksvandstørv) 0 (moræneler) -1 (smeltevandssand) -12 (kalk og flint)
-------------------------------------	---	--	--

Eksisterende borer for området (**Tabel 1**) tegner et billede af geologien i de øvre lag som værende skiftende mellem kvartære ler- og sandlag af variabel tykkelse. Dybere lag udgøres af kalk.

Aalborg Kommune har anvendt GeoAtlas Live (**Figur 1**) til at undersøge den underlæggende geologi. Ifølge model FOHM Jylland (juni 2025), ligger overfladen for skrivekridt omkring kote -20, og det forventes at en boring på 35 meters dybde ikke vil komme i kontakt med kalken. Boringen forventes filtersat i lag med kvartær sand. Grundvandspotentialet for kalkmagasinet modelleres til at være i kote 12,5, og terrænkoten forventes at være i kote 22.

Figur 1 Tværsnit af geologien fra øst til vest, gennem den eksisterende boring med DGU 32.1704, ned til kote -40. FOHM Jylland (juni 2025) er anvendt til modellering af lag. Brune lag udgør kvartær ler, rød, orange og gule lag udgør kvartær sand, grønt lag udgør skrivekridt. Lyseblå streg markerer grundvandspotentialet for "Aalborg primært kalkmagasin 2019". Sorte streger viser den forventede position og dybde af boringen.

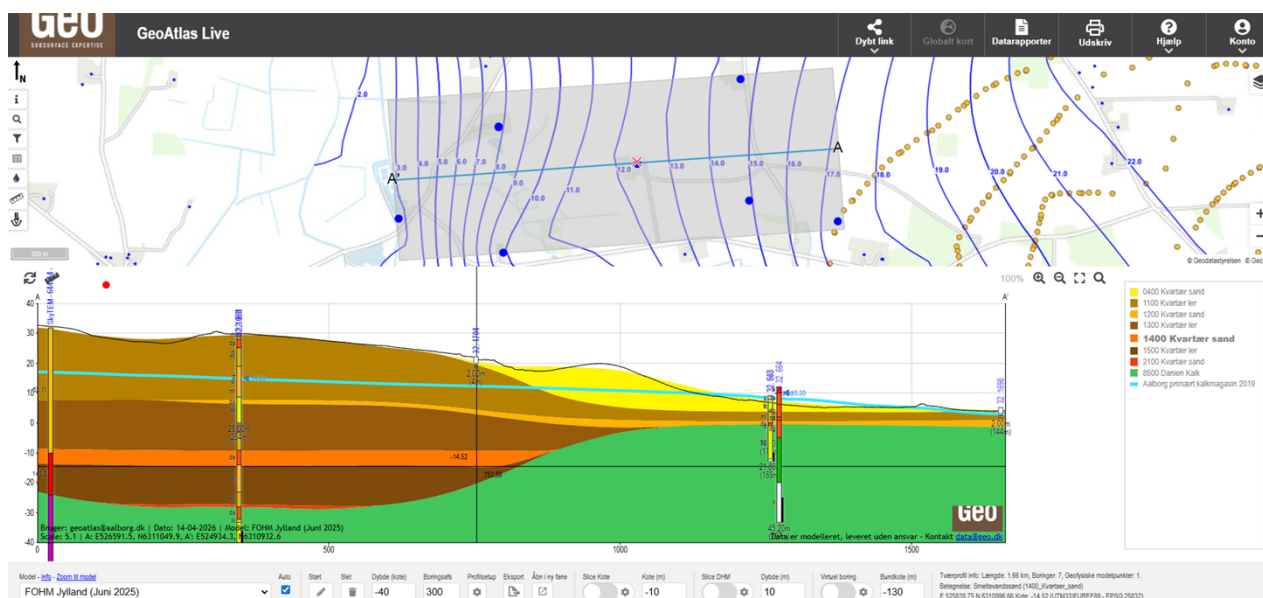

4.3 Forureningsrisiko og vejledende afstandskrav

Den ansøgte boringsplacering overholder de vejledende afstandskrav for ikke-almene vandforsyninger.

Der er ikke kendskab til forurenede grunde indenfor 300 meter af boringen, og det vurderes at de nærmeste grunde med jordforurening ikke udgør en risiko for at grundvandet kan anvendes til det ansøgte formål.

4.4 Vandkvalitet

Formålet med boringen er indvinding til egen husholdning.

Indvinding til egen husholdning kræver ikke tilladelse jævnfør vandforsyningslovens §18 stk. 2, medmindre der må antages at være nærliggende fare for, at vandet ikke vil opfylde de fastsatte krav til kvaliteten af drikkevand eller i øvrig vil blive sundhedsfarligt.

4.5 Påvirkning af omgivelserne og habitatvurdering

Aalborg Kommune har anvendt beregningsprogrammet BEST, som er et webbaseret beslutningsværktøj, hvor der udføres sænkings- og påvirkningsberegninger i forhold til vandløb, våde naturtyper og omkringliggende vandindvindinger.

I forbindelse med sagsbehandlingen er der foretaget en screening for renpumpning, samt en årlig indvindingsmængde til egen husholdning på 200 m³/år. Screeningen for renpumpningen er udført med 30 m³ i en periode svarende til 1% af året.

BEST er bygget op som en semianalytisk model, hvor der blandt andet bruges teoretiske forudsætninger, hydrogeologiske, geologiske og naturmæssige data fra Miljøportalen og GEUS, hvor der foretages simplificeret tolkning af geologien. Aalborg Kommune har gennemført et projekt til fastsættelse af screeningskriterier for henholdsvis vandløb og natur, der nu anvendes i BEST.

4.5.1 Vandforsyninger og grundvandsressourcer i området

Indvindingen må ikke i sig selv eller i sammenhæng med andre påvirkninger medføre en forringelse af grundvandsforekomstens tilstand og ikke hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål.

Indvindingen befinder sig i et område med drikkevandsinteresser (OD). BEST beregner ikke en sænkning for en renpumpning på 30 m³, eller af en forventet indvinding på 200 m³ per år.

Boringens placering er udenfor nærliggende indvindingsoplande til almene vandforsyninger.

Nærmeste kildeplads med indvinding til almen vandforsyning er Krastrup-Kølby vandværk, der anvender DGU nr. 32.685 til indvinding af grundvand fra kalkmagasinet. Vandværkets boring er placeret ca. 3 kilometer mod nordøst fra boringslokaliteten. BEST beregner ikke en sænkning ved vandværkets boring.

Nærmeste enkeltindvinder er Bolsmarkvej 5, 9240 Nibe, der anvender DGU nr. 32.1702 til indvinding af grundvand til egen husholdning fra ukendt magasin. Enkeltindvinders boring er placeret ca. 380 meter mod sydøst, og BEST beregner ikke en sænkning ved boringen.

Aalborg Kommune vurderer på denne baggrund, at indvindingen med de opstillede vilkår ikke vil have en negativ indvirkning på andres indvindingsmuligheder, mobilitet af forureninger eller på grundvandsmagasinet i området.

På baggrund af ovenstående vurderer Aalborg Kommune samlet, at den tilladte vandmængde på 30 m³ til renpumpning, samt en vandindvinding på 200 m³ per år til egen husholdning, med de stillede vilkår ikke vurderes kritisk for grundvandsressourcen eller til hindrer for at grundvandsforekomster kan opnå de fastsatte miljømål, ligesom den heller ikke formodes at påvirke mulighederne for at indvinde grundvand på vandværker eller øvrige vandforsyninger i området.

4.5.2 Vandløbsvurdering

I tidligere nævnte projekt vedrørende fastsættelsen af screeningskriterier for påvirkninger af målsatte vandløb i BEST indgik tidlige udviklinger for vandføringer, påvirkninger af vandføring fra vandindvinding, fysisk vandløbstilstand og biologiske målsætningsdata for de enkelte strækninger.

ger⁷. Screeningskriteriet for den enkelte strækning fastsættes, så det enten er lig med, reduceret eller hævet⁸ i forhold til det hidtidige påvirkningsniveau⁹.

Principperne for fastsættelse af tilladelige påvirkningsgrader for vandløbene var:

- Små vandløb kan tåle en mindre påvirknings-grad end større.
- Et godt fysisk indeks el.lign. gør et vandløb mere robust overfor vandindvinding.
- Jo mindre viden, jo større forsigtighed ved fastsættelse af screeningskriteriet.

De fastsatte screeningskriterier som procentsats af medianminimumsvandføringen er for hver vandløbsstrækning og opland indlæst i BEST og anvendes i screeningen. Da medianminimumsvandføringen i udgangspunktet påvirkes proportionelt mere af såvel helårs- som (sommer)sæsonbetingede indvindinger end højere vandføringer, der f.eks. er vigtige i relation til opgang af fisk, vurderes anvendelsen af medianminimumsvandføringen som screeningskriterie at være konservativ.

Vandløbsstrækninger vurderes ikke væsentligt påvirket, hvis medianminimumsvandføring ikke af BEST beregnes påvirket over screeningskriteriet. Såfremt screeningskriteriet for den samlede påvirkning af en vandløbsstrækning beregnes overskredet i BEST, vurderes der yderligere på vandføringsreduktionens betydning for kvalitetselementerne fisk, smådyr og planter.

4.5.2.1 Vandløbsvurdering i forhold til Naturbeskyttelseslovens §3 og vandrammedirektivet

Ifølge beregningen i BEST vil ingen vandløbsoplande påvirkes direkte med mere end 0,1 l/s fra indvindingen til egen husholdning på 200 m³ per år, samt til renpumpning på 30 m³.

4.5.3 Naturvurdering

For beskyttede våde naturarealer er der i ovennævnte BEST projekt fastsat sænkingsniveauer til brug for screening ud fra en typologisering af de enkelte naturarealers hydrologiske egenskaber og deraf følgende naturlige vandstandsvariationer samt ud fra beskyttelsesniveau og registeret naturkvalitet

4.5.3.1 Naturvurdering i forhold til Naturbeskyttelseslovens §3

Screening i BEST for en tilladelse til 200 m³ per år, samt en renpumpning på 30 m³ viser, at ingen beskyttede naturlokaliteter, påvirkes med mere end 0,01 meters sænkning af den tilladte vandmængde.

4.5.3.2 Naturvurdering i forhold til Habitatdirektivet

Det nærmeste Natura 2000-område (SAC21 - Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede) ligger 750 kilometer fra boringen mod sydøst, og BEST beregner ikke en sænkning fra den tilladte vandmængde i kortlagte habitatnaturtyper indenfor Natura 2000-området.

4.5.3.3 Samlet naturvurdering

Det vurderes på baggrund heraf, at den tilladte vandmængde ikke vil medføre tilstandsændringer i beskyttet terrestrisk natur eller ændre den økologiske funktionalitet af området for registrerede eller ikke registrerede arter opført på habitatdirektivets bilag IV, ligesom den tilladte vandmængde ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på udpegningsgrundlaget for habitatområder. Beskyttede vandløbsstrækninger er behandlet ovenfor under vandløb og vurderes ligeledes ikke at medføre tilstandsændringer som følge af den tilladte vandmængde.

⁷ Baggrundsnotat: Fastsættelse af tålegrenser for vandløb og natur (2020) med efterfølgende ændringer.

⁸ Maksimalt 30 % af hidtidig påvirkning

⁹ I år 2014-2018.

4.6 Samlet vurdering

Aalborg Kommune har vurderet at:

- Der kan meddeles tilladelse til etablering af boring på den ansøgte boringslokalitet, samt tilladelse til at renpumpe boringen med op til 30 m³ vand.
- Samfundsmæssige hensyn, jævnfør vandforsyningslovens §§ 1 og 2 ikke umiddelbart er til hinder for en tilladelse til at etablere boringen og efterfølgende at indvinde grundvand.
- Der sættes krav om at der skal tages en vandprøve, der analyseres for Arsen, Nitrat og bakteriologisk kontrol.
- Tilladelsen til vandindvinding ikke vil medføre væsentlige negative påvirkninger på omkringliggende ejendommers vandindvindingsanlæg eller påvirke omgivelsernes kvalitet i væsentligt omfang.
- Tilladelsen ikke vil medføre tilstandsændringer i beskyttet natur, herunder vandløb eller væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder eller særligt beskyttede arter, herunder arter på habitatdirektivets bilag IV. Der skal således ikke udarbejdes en egentlig habitatkonsekvensvurdering. Den tilladte vandmængde vurderes ligeledes ikke at kunne medføre forringelse eller risiko for manglende målopfyldelse i målsatte vandområder¹⁰.

5. Partshøring

Udkast til indvindingstilladelse er sendt i partshøring hos ansøger den 2. juni 2026. Høringssvarene er behandlet, og de bemærkninger, der kan imødekommes, er indarbejdet i denne tilladelse.

6. Offentliggørelse

Ansøgningen om tilladelse til boring og renpumpning har ikke været annonceret, da det ansøgte, jævnfør den gennemførte VVM-screening, ikke vil indvirke væsentligt på forholdene på andre ejendomme eller rejse problemer for et større antal personer, jævnfør § 10 stk. 1 i bekendtgørelsen om Vandforsyning og vandindvinding.

Afgørelsen om borings- og renpumpningstilladelse samt afgørelse efter miljøvurderingsloven og VVM-bekendtgørelsen med tilhørende ansøgnings- og screeningsskemaer offentliggøres på Aalborg Kommunes Hjemmeside den 8. juni 2026.

7. Klagevejledning

7.1 Klage efter Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven

Afgørelser efter vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er annonceret.

Afgørelsen kan påklages af:

- Ansøger
- Sundhedsstyrelsen
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund

¹⁰ Vurderingen er foretaget på baggrund af tilgængelige data over fund af arter og sandsynlighed for egnede levesteder for disse, jævnfør Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nummer 520, 2023, Aalborg Kommunes egne registreringer, Natur- og vandløbsdata i Danmarks Miljøportal samt arter.dk.

- Forbrugerrådet

En klage har ifølge vandforsyningslovens § 78, stykke 3 og 4 opsættende virkning i forhold til påbegyndelsen af eventuelle bygge- og anlægsarbejder medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Hvis udnyttelsen af tilladelsen forudsætter udførelse af bygge- og anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb.

7.2. Klageadgang VVM-afgørelse

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jævnfør § 49 i lovbekendtgørelse om miljøvurdering.

Afgørelsen kan påklages af:

- Miljø- og Fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse.

7.3 Sådan klager du

Klage over denne afgørelse, skal ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen indsendes via Klageportalen, der ligger på [Nævneshus \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk). Der skal logges på [Klageportalen - Nævneshus \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr. Gebyret er på 900 kroner for private, og 1.800 kroner for virksomheder og foreninger. Gebyret betales med betalingskort eller indbetalingskort til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til andet. For at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal der sendes en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen på Aalborg Kommunes hjemmeside. Offentliggørelsen har fundet sted den 8. juni 2026 og klagefristen udløber derfor den 6. juli 2026.

7.4. Gebyr for klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

I henhold til § 18, stykke 1 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal der betales et gebyr på 900 kroner for privatpersoners og 1.800 kroner for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau) for behandling af klager, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

7.5. Civil retssag

Aalborg Kommunes afgørelser kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Til orientering skal oplyses, at uanset, om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter den meddelte afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Venlig hilsen

Rehne Bramlev Vokstrup
Miljøingeniør

31999811

Kopi til:

Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Styrelsen for Patientsikkerhed
Nordjyllands Historiske Museum
Danmarks Kulturarvs Forening

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.