



AALBORG KLOAK A/S
Norbis Park 100
9310 Vodskov

Teknik og Miljø
Team Spildevand TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
+4599312406


Sagsnr.: 2025-088208
Dok.nr.: 2025-088208-8

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.

23.06.2026

Vilkårsændring for bypass i tilladelse til udledning af rensed spildevand fra Aalborg Renseanlæg Øst

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på www.aalborg.dk. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

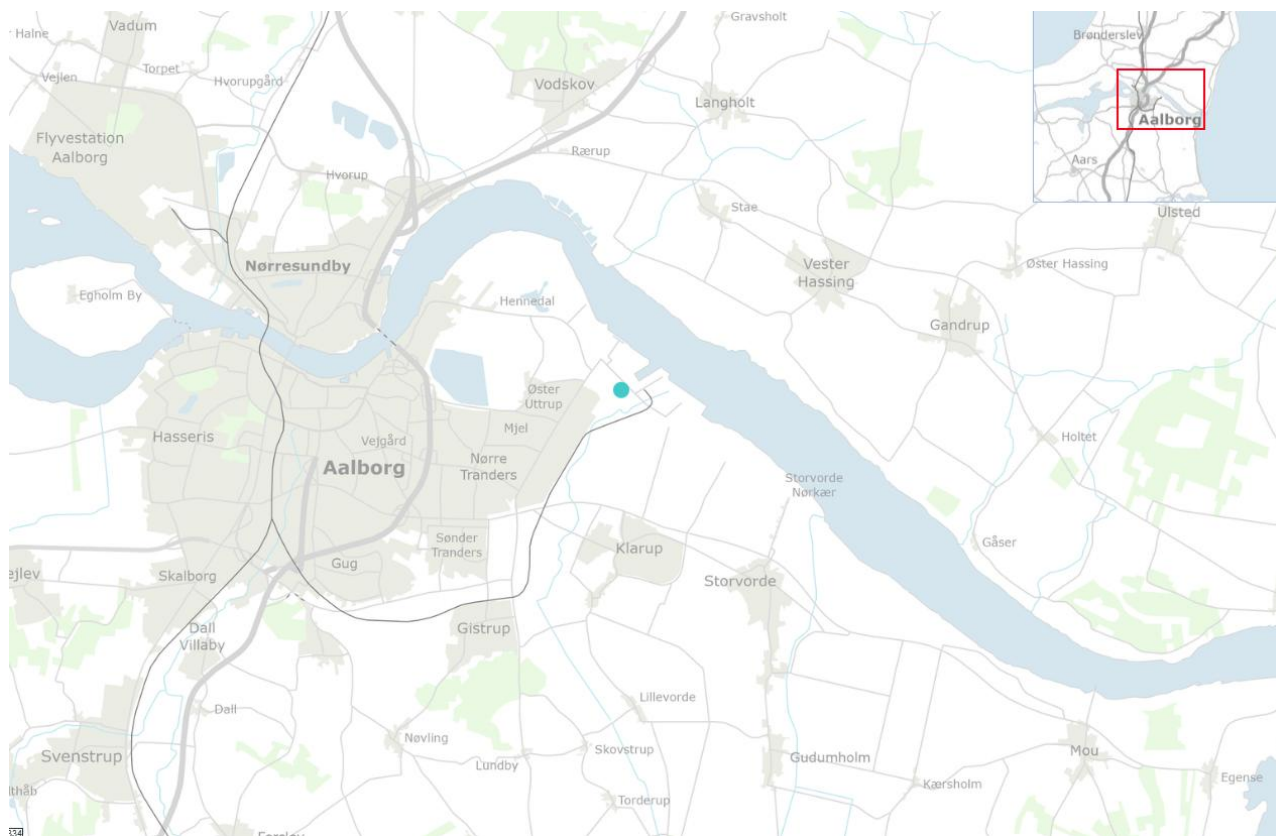

Klagefrist udløber: **21. juli 2026**

Søgsmålsfristen udløber: **23. januar 2027**

Ved akut miljøfare er der **pligt til at ringe til alarmcentralen på 112**

Indholdsfortegnelse

VILKÅRSÆNDRING FOR BYPASS I TILLADELSE TIL UDLEDNING AF RENSET SPILDEVAND FRA AALBORG RENSEANLÆG ØST	1
1 AALBORG KOMMUNES AFGØRELSE OG VILKÅR	3
2 KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING	4
3 GRUNDLAG FOR KOMMUNENS AFGØRELSE	5
3.1 Lovgrundlag	5
3.2 Beskrivelse fra sagen	5
4 AALBORG KOMMUNES VURDERINGER	6

Bilag:

Midlertidig tilladelse til udledning af rensset spildevand fra Aalborg Renseanlæg Øst til Limfjorden

1 Aalborg Kommunes afgørelse og vilkår

Aalborg Kommune, Klima og Miljø har den 18. december 2025 modtaget ansøgning fra Cowi om vilkårsændring af "Midlertidig tilladelse til udledning af rensset spildevand fra Aalborg Renseanlæg Øst til Limfjorden" dateret 30. april 2024. Der søges om vilkårsændring, da tilladelsens beskrivelse af udledning af bypass ikke er korrekt og skal opdateres med de faktiske forhold. Udledningen af bypass sker sammen med rensset spildevand til Limfjorden.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28 meddeler Aalborg Kommune, Teknik og Miljø hermed Aalborg Kloak A/S vilkårsændring til midlertidig tilladelse til udledning af rensset spildevand til Limfjorden.

Aalborg Kommune er tilladelsesmyndighed for udledningen. Tilsynsmyndigheden for udledningen er jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 66 Miljøstyrelsen. Aalborg Kloak A/S er driftsansvarlig for anlægget.

Vilkår 2, 6, 7, 13, 14, 17, 28 og 35 i midlertidig tilladelsen erstattes af nedenstående vilkår med samme nummer. Desuden ophæves vilkår 36 og 37 til den gældende tilladelse.

Den gældende tilladelse "Midlertidig tilladelse til udledning af rensset spildevand fra Aalborg Renseanlæg Øst til Limfjorden" er vedlagt som bilag.

Generelt

2. Udledningen af rensset spildevand og bypass fra Aalborg Renseanlæg Øst må kun ske via det udløbspunkt i Limfjorden som er angivet i U-skema for rensset spildevand. ~~Udløb af bypass må ske til Rømdrup Å.~~
6. Der må ikke udledes sand og/eller slam der giver anledning til aflejringer i Limfjorden ~~eller i Rømdrup Å.~~
7. Udledningerne må ikke medføre uæstetiske forhold i Limfjorden ~~eller i Rømdrup Å.~~

Udlederkrav

13. Udledningen af rensset spildevand og bypass fra Aalborg Renseanlæg Øst må ikke være til hinder for, at Limfjorden ~~eller Rømdrup Å~~ kan opfylde den fastsatte målsætning i gældende plan (pt. Vandområdeplanerne 2021-2027 efter genbesøget).

Egenkontrol

14. Der skal være vandføringsmåler og prøvetagningsudstyr ved ind- og udløb. Der skal desuden være ~~prøvetagningsudstyr og vandføringsmåler~~ for bypass. Er der bypass under en af de planlagte egenkontrolprøver skal mængden i m³ anføres på analyseblanketten.
17. ~~Der skal i forbindelse med de ordinære prøver også udtages prøver af bypass (mekanisk rensede spildevand), såfremt der sker aflastning. Hver gang der samtidigt bliver udtaget afløbsprøver af bypass (mekanisk rensset spildevand) og mekanisk biologisk kemisk rensset spildevand skal disse inden analyse puljes i forhold til, hvor store udledte vandmængder de repræsenterer. Det er den samlede vandmængde der påføres analyseblanketten, se evt. afsnit 4.4 under afsnit vedr. bypass (mekanisk rensset spildevand).~~

Det skal tilstræbes, at der udtages mindst tre egenkontrolprøver under bypass pr. år.

28. Hvis prøvetagningen mislykkes, skal hele prøvesættet (både indløbs- og udløbsprøver) tages om. Tilsynsmyndigheden skal orienteres om den nye prøvetagningsdato, så snart denne er planlagt.

Bypass (mekanisk rensset spildevand under regn)

35. Under regn, hvor der kan ske bypass af mekanisk rensset spildevand uden om den biologiske rensning, skal det opspædte spildevand have passeret sand- og fedtfang samt primær bundfældning inden det ledes til udløbsbygværk. I udløbsbygværket blandes bypass med rensset spildevand og udledning til Langerak, Limfjorden.
36. Ophæves: ~~Efter udledning af bypass skal den åbne spildevandsledning renses op, således der ikke opstår uæstetiske forhold ved udløb til Romdrup Å.~~
37. Ophæves: ~~Der skal i forbindelse med bypass udtages og analyseres repræsentative prøver af det mekanisk rensset spildevand inden udledning til Romdrup Å. Prøverne skal indgå i kontrolberegningen jf. vilkår 17.~~

~~Prøverne skal analyseres for pH, suspenderet stof, BI_5 , COD, total kvælstof og total fosfor. Analysering skal foregå som beskrevet i vilkår 31.~~

2 Klage- og søgsmålsvejledning

Vilkårsændringen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Aalborg Kloak A/S og Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord. Klageberettigede er desuden:

- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af den type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med forudgående anmeldelse over for kommunalbestyrelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1 har ønsket underretning om.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller organisationer er efter § 100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven ikke klageberettiget. Derfor skal en evt. klage indsendes via den landsdækkende forening eller organisation.

Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus. Link hertil findes på forsiden af Nævnenes Hus' hjemmeside, hvor du kan finde vejledning i, hvordan du kan klage.

[Indgivelse af klage via Nævnenes Hus](#)

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Gebyret reguleres én gang årligt, og størrelsen på gebyret kan findes under Miljø- og Fødevareklagenævnets klagevejledning på Nævnenes Hus' hjemmeside.

[Klagegebyr ved Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klage](#)

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- Klagen afvises, som følge af klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget, eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til behandling af klagen.
- Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videregiver anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber den 21. juli 2026.

Afgørelsen kan også indbringes for en domstol jævnfør § 101 i Miljøbeskyttelsesloven. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort, eller en eventuel klage er afgjort.

Tilladelsen vil blive offentligt annonceret.

3 Grundlag for kommunens afgørelse

3.1 Lovgrundlag

Sagen behandles i henhold til:

- § 28 i lov om miljøbeskyttelse, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025
- § 19 i Miljø- og fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1446 af 27. november 2025 om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
- Justitsministeriets forvaltningslov, lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

3.2 Beskrivelse fra sagen

COWI A/S har den 18. december 2025, på vegne af Aalborg Kloak A/S, søgt om vilkårsændring af vilkår i "Midlertidig tilladelse til udledning af rensset spildevand fra Aalborg Renseanlæg Øst til Limfjorden" givet den 30. april 2024. Det fremgår af ansøgningen, at i den midlertidige tilladelse beskrives udløb for bypass (U0.4.01 Aalborg Renseanlæg Øst (bypass) til at ske til Romdrup Å. Der ansøges om ændring af bypass-udløbspunktet fra Romdrup Å til Limfjorden, da udløbet for bypasset i dag er i det eksisterende udledningspunkt i Limfjorden sammen med det biologiske rensede spildevand. Ansøgningen beskriver videre, at dette ikke giver ændringer ift. recipientbelastningen, da Romdrup Å løber ud i Limfjorden. Limfjorden er mere robust i forhold til at modtage de stofmængder der kommer i forbindelse med bypass-situationer end Romdrup Å er. Konsekvensvis bør der ske en tilpasning af udledningspunkt "U0.4.01 Aalborg Renseanlæg Øst (bypass)" i PULS, da punktet er angivet i Romdrup Å jf. den gældende midlertidige udledningstilladelse. Punktet (564151.0187, 6322427.8258 (ETRS89/UTM32N)) ønskes ændret til Limfjorden, så det stemmer overens med vilkårsændringen beskrevet ovenfor.

Ansøgningen anmoder om ændring af vilkår 2 (udløbspunkt for bypass) samt ophør af vilkår 36 (oprensning af åben spildevandsgrøft) og ændring af vilkår 37 (vedrørende prøveudtagning for bypass).

4 Aalborg Kommunes vurderinger

Vilkårsændringen er givet under forudsætninger beskrevet i ansøgningen, vilkår og under beskrivelse af sagen. Hvis der sker ændringer i forholdene, der har betydning for tilladelsen og vilkårsændringen, skal Aalborg Kommune, Teknik og Miljø, orienteres, og det vil blive vurderet om der skal ske ændringer i vilkårsændringen og tilladelsen.

Det er ikke korrekt, at der i den gældende midlertidige tilladelse til udledning af rensset spildevand fra Aalborg Renseanlæg Øst står, at bypass udledes til åben spildevandsledning med udløb i Romdrup Å. Bypass afledes til bygværk sammen med rensset spildevand, som afledes til Langerak, Limfjorden. Romdrup Å er et mere sårbart vandområde end Limfjorden, hvorfor udledningen miljømæssigt er bedre at udlede til fjorden

Udledningen af bypass skal begrænses mest muligt. Det vurderes dog ikke proportionalt at kræve, at alt spildevand til enhver tid renses fuldt ud på renseanlægget. Under perioder med meget kraftig regn skal det derfor være muligt at udlede bypass i form af mekanisk rensset spildevand, således at den biologiske proces på renseanlægget ikke overbelastes eller tager skade. Når kapaciteten i den biologiske del af renseanlægget ikke er tilstrækkelig til at rense hele den tilstrømmende spildevandsmængde, ledes bypass i bygværket sammen med det rensede spildevand og udledes herefter til Limfjorden.

Venlig hilsen

Tina Kitchen
Teamleder

+4599312406

Kopi sendt til

Aktive fritidsfiskere i Danmark, v/ formand Leif Søndergaard: stormyleif@gmail.com
Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk
Danmarks Naturfredningsforening: dnaalborg-sager@dn.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund: himmerland@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Ornitologisk Forening: aalborg@dof.dk; natur@dof.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Friluftsrådet: aalborg@friluftstraadet.dk, lokalraad@friluftstraadet.dk
Borgerbevægelsen: borgerbevaegelsen@live.dk
NOAH: noah@noah.dk
Nordjyske Museer: nordjyskemuseer@aalborg.dk
Greenpeace: hoering.dk@greenpeace.org
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest: trvest@stps.dk
Rådgiver Julie Bruun Jensen jibu@cowi.com
Aalborg Kloak A/S, Anne Holm Jensen anne.holm@aalborgforsyning.dk

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.