



Aalborg Forsyning A/S
Norbis Park 100
9310 Vodskov

Teknik og Miljø
Team Spildevand TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
+4522690364

Sagsnr.: 2025-061770
Dok.nr.: 2025-061770-11

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.

17.08.2026

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på www.aalborg.dk. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes VVM redegørelse

Aalborg Kommune, Teknik og Miljø, har den 26. juni 2025 modtaget ansøgning vedrørende etablering af regnvandsbassin for overfladevand for et 14.2 hektar stort område på matr. 5d, Ferslev By, Ferslev.

Anmeldelsen er fremsendt i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven¹ for projekter omfattet af § 2.

Projektet er omfattet af nedenstående punkter i miljøvurderingslovens bilag 2:

- 10. Infrastrukturprojekter
f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb
- 10. Infrastrukturprojekter
g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand
- 11. Andre projekter
c) Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)

Projektet er desuden omfattet af miljøbeskyttelseslovens² § 3, hvorved der skal anvendes den bedste tilgængelige teknik (BAT). BAT for separate regnvandsudløb er våde bassiner.

Afgørelse

Aalborg Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af ansøgning og en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i miljøvurderingsloven.

Afgørelsen, om at projektet ikke er VVM-pligtigt, begrundes med, at projektet efter en vurdering af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 6 ikke antages at kunne påvirke miljøet væsentligt,

¹ LBK nr 4 af 03/01/2023 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

² LBK nr. 1742 af 22/12/2025 Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

herunder medføre forurening, støjgener, eller påvirke landskabelige, kulturhistoriske og naturmæssige værdier. Det vurderes endvidere, at etableringen af regnvandsbassinet ikke vil påvirke miljøet.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. Projektet kan efterfølgende kræve andre tilladelser og dispensationer fra anden lovgivning for, at projektet kan gennemføres.

Begrundelsen for screeningsafgørelsen kan ses her i brevet og i vedlagte screeningsskema.

Afgørelsen vil blive offentliggjort den 17. august 2026 i 'Høringer og afgørelser' på kommunens hjemmeside.

[Høringer og afgørelser - Aalborg Kommune](#)

Baggrund

Aalborg Kommune, Klima og Miljø har den 26. juni 2025 modtaget ansøgning fra Aalborg Forsyning om tilladelse til udledning af separat overfladevand fra udløb U4.5.02b til vandområde tilløb til Grøft fra Ferslev (privat vandløb). Senest supplerende oplysninger er modtaget den 11. juni 2026.

Behovet for ny udledningstilladelse udløses af dels udført byggemodning i området omfattet af lokalplan 7-3-101 (vedtaget 23.11.2020), dels den i tillæg til spildevandsplanen udmeldte separatkloakering af de fortsat fælleskloakerede dele af K-område 4.5.01 og 4.5.02.

I forbindelse med lokalplanens udarbejdelse blev det konkluderet, at nedsivning i lokalområdet næppe var muligt, og der blev derfor givet mulighed for at etablere et nyt forsinkelsesbassin til regnvand i lokalplanens delområde C, idet det blev bemærket, at et regnvandsbassin landskabeligt ville passe bedst ind i den sydvestlige del af delområde C. I Aalborg Forsynings efterfølgende dialog med såvel Aalborg Kommune som grundejerne viste det sig imidlertid, at en placering i lokalplanområdets sydvestlige del reelt ikke var ønskelig af nogle af parterne. Da Aalborg Forsyning samtidigt havde et ønske om at færdiggøre separatkloakeringen af Ferslev, og der dermed var mulighed for at etablere ét samlet bassin for den fremtidige, separate regnafstrømning fra såvel lokalplanområdet som de hidtil fælleskloakerede ejendomme i den sydlige del af Ferslev, blev der derfor i et samarbejde mellem Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune gennemført en afklaring af de mulige bassinplaceringer.

Konklusionen på den fælles afklaring var, at den eneste reelle placeringsmulighed for bassinet under hensyntagen til de myndighedsmæssige bindinger var en placering på markarealet ved udløb U4.5.02b vest for lokalplanområdet. Dette gav samtidigt mulighed for at tilvejebringe en rensning af den i dag urensede udledning af overfladevand fra de allerede separatkloakerede dele af K-område U4.5.01 og -02, der i dag udledes via U4.5.01b og -02b.


Etableringen af ét samlet bassin med samlet udledning via U4.5.02b medfører samtidigt en 50 % reduktion af max. udledningen fra den sydlige del af Ferslev til de i dag påvirkede vandløb herunder "Tilløb til Grøft fra Ferslev", "Grøft fra Ferslev" og Østerå, hvilket fremgår af den i tabel 1 angivne oversigt over gældende udledningstilladelser før og efter den planlagte ændring. Hvis udledningen fra byggemodningen og det fælleskloakerede areal alternativt var blevet droslet og rensset via et selvstændigt bassin droslet til naturlig afstrømning (0,7 l/s/ha jf. vandløbsmyndigheden hydrauliske vurdering dateret 9. februar 2022), ville den samlede max. udledning til Østerå i stedet blive 196 l/s (195 l/s fra de eksisterende, separate udløb + 1 l/s fra det nye udløb).

Bassinet projekteres med afsæt i "Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner", samt vedlagte Envidan-notat af 10. januar 2022, der har indgået i dialogen mellem Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune. Hvis det våde volumen var bestemt alene for byggemodningsområdet og det fælleskloakerede areal ville der som udgangspunkt skulle etableres ca. 370 m³ vådvolumen (250 m³/red.ha). Baseret på dialogen mellem Aalborg Forsyning og Aalborg Kommune øges dette

volumen imidlertid til minimum 812 m³ i den nu planlagte løsning, hvilket svarer til 200 m³/red.ha i den samlede løsning.

Med afsæt i SVK regionale regnrækkeværktøj etableres der et stuvningsvolumen på minimum 730 m³. Der regnet med en gentagelsesperiode på 5 år og sikkerhedsfaktor 1,3.

Det skal bemærkes, at bassinet planlægges etableret med min. 20 m³ forbassin, dykket afløb, manuelt lukke og forventeligt med membran (sidstnævnte skal dog afklares nærmere under detailprojekteringen). Nødoverløb fra bassinet vil ske til det private vandløb.

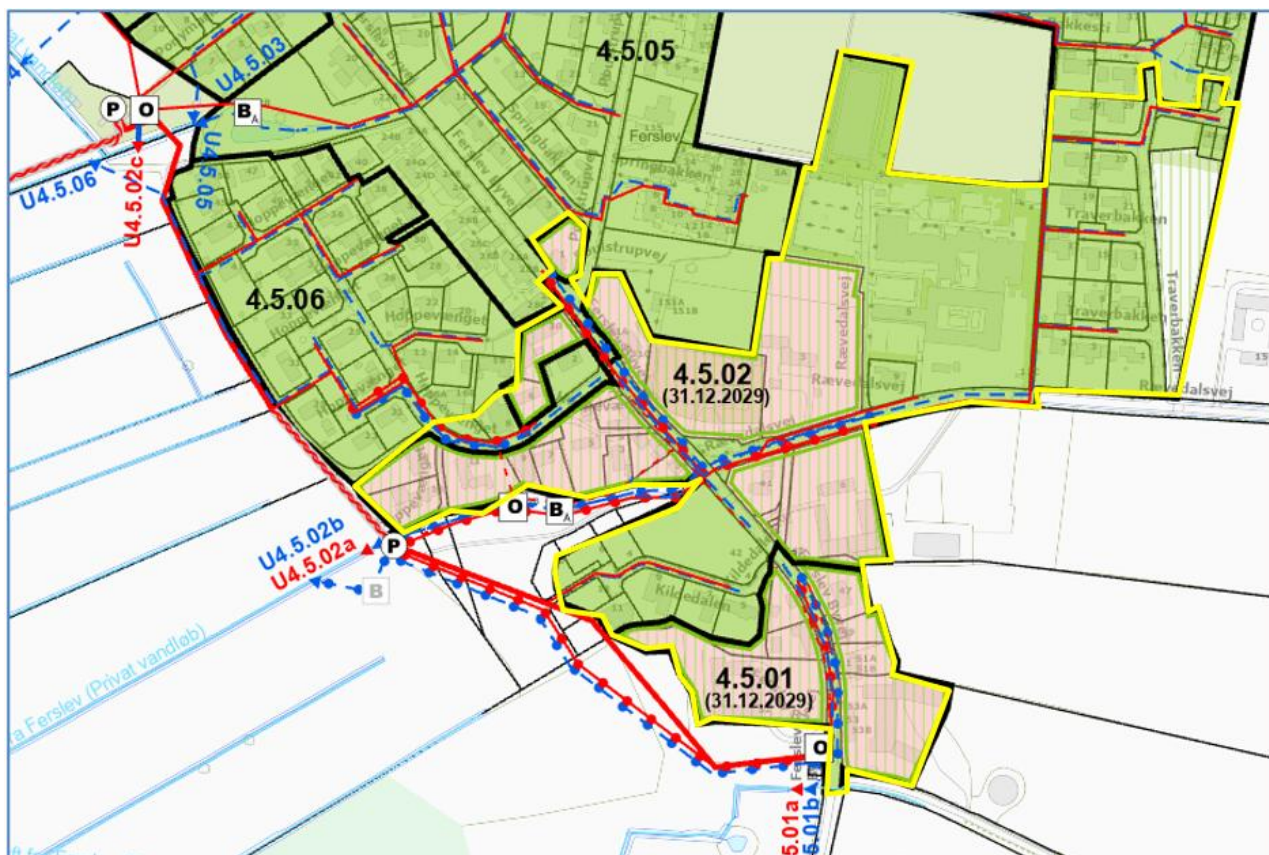

Figur 1: Uddrag af Spildevandsplanens kortvisning maj 205 med supplerende angivelse af det fremtidigt forudsatte opland til U4.5.02b (gult område)

Konsekvensvurdering, beskyttet natur, Natura 2000-områder og Bilag IV-arter

Udledningen til tilløb til Grøft fra Ferslev (privat vandløb) sker cirka 5 kilometer fra Natura 2000 – habitatområde Rold Skov, Lindenberg Ådal og Madum Sø, og 10 kilometer fra Natura 2000 – Fuglebeskyttelsesområdet Rold Skov.

Aalborg Kommune vurderer, at udledningen ikke vil påvirke dyr og planteliv i Natura-2000 området negativt, da den nye udledning vil reducere udledning af forurenende stoffer, og at denne er beliggende minimum 5 kilometer fra et Natura-2000 habitatområde.

Under anlægsfasen vil det ikke være påvirkning af det omtalte område.

Ifølge Miljøportalen er der ikke registreret bilag IV-arter i tilløb til Grøft fra Ferslev (privat vandløb) ved udløbet fra bassinet.

Det er Aalborg kommunes vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsens § 10, at arter beskyttet jævnfør habitatdirektivets bilag IV, samt deres yngle- og rasteområder, ikke vil påvirkes negativt af udledningen.

Høring

Samtidig med denne afgørelse meddeles der "Tilladelse til udledning af separat overfladevand fra U4.5.02b til Tilløb til Grøft fra Ferslev (Privat vandløb) i Ferslev".

Aalborg Kommune har vurderet, at der er parter i sagen, der skal høres, inden tilladelsen kan meddeles. Lodsejeren ved udløb U4.5.02b vurderes at være part i sagen.

Det vurderes, at udledningen ikke vil give anledning til gener i det nedstrøms liggende vandløbs-system, hvorfor det er vurderet, at der ikke er øvrige parter i sagen.

Lodsejeren ved udløb U4.5.02b har fået udkast til tilladelsen i partshøring. Aalborg Kommune, Teknik og Miljø, har ikke modtaget bemærkninger i forbindelse med partshøringen.

Sammenfatning og konklusion

Der er ved afgørelsen lagt vægt på, at det tekniske anlægs art er kendt, og bassinet med dets udformning og funktion har meget begrænset miljøpåvirkning.

Projektet vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. I vurderingen er særligt lagt vægt på, at overfladevandsafledningen fra oplandet ledes til et regnvandsbassin, der vurderes at være BAT. Endvidere placeres bassinet udenfor Natura-2000 området.

Det bemærkes, at Aalborg Kommune, Teknik og Miljø, i den givne udledningstilladelse for udledningen har vurderet, at bassinet lever op til BAT.

Øvrige bemærkninger

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, før projektet kan etableres. Gennemførelsen af projektet kan derfor forudsætte en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden lovgivning.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport af projektet, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91. Klager skal være indsendt senest 4 uger efter den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort.

Klagefristen udløber den 17. august 2026.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Gebyret reguleres én gang årligt, og størrelsen på gebyret kan findes under Miljø- og Fødevareklagenævnets klagevejledning på Nævnenes Hus' hjemmeside. Læs mere om klageregler og gebyrer på Nævnenes Hus' hjemmeside.

[Klagegebyr ved Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klage](#)

Hvad kan du klage over?

Du skal være klageberettiget for at kunne klage. Det vil sige, at du skal have en væsentlig retlig interesse i sagens udfald. Derudover kan du kun klage over retlige spørgsmål.

Klageportalen

Du sender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Efterfølgende kommunikation om klagen sker også gennem Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis du er undtaget for digital selvbetjening og ønsker at blive fritaget fra at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan finde Klageportalen via Miljø- og fødevareklagenævnet på Nævnenes Hus' hjemmeside.

[Indgivelse af klage via Nævnenes Hus](#)

Søgsmål

Afgørelsen kan også indbringes for en domstol jævnfør § 101 i Miljøbeskyttelsesloven. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort, eller en eventuel klage er afgjort.

Kopi er sendt til:

Aktive fritidsfiskere i Danmark: stormyleif@gmail.com

Danmarks Fiskeriforening: mail@dkfisk.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dnaalborg-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: himmerland@sportsfiskeren.dk

Dansk Ornitologisk Forening: aalborg@dof.dk; natur@dof.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Friluftsrådet: aalborg@friluftsradet.dk, lokalraad@friluftsradet.dk

NOAH: noah@noah.dk

Nordjyske Museer: nordjyskemuseer@aalborg.dk

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest: trvest@stps.dk

Borgerbevægelsen: Borgerbevaegelsenaalborg@gmail.com

Venlig hilsen

Mikkel Søby Rabjerg
Geograf

+4522690364

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.