



Aalborg Kommune, Projekter og Koordinering
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby

Teknik og Miljø
Team Spildevand TM
Stigsborg Brygge 105
9400 Nørresundby
+4522690364


Sagsnr.: 2025-058998
Dok.nr.: 2025-058998-26

Åbningstider:
Man- onsdag 09.00-15.00
Torsdag 09.00-17.00
Fredag 09.00-14.00.

27.05.2026

Tilladelse til tilslutning af overfladevand til offentlig regnvandsledning ved Bouet, Nørresundby

For at sikre dig en god service ved personligt fremmøde, anbefales det, at du aftaler en tid på forhånd, enten ved at ringe til os eller benytte vores selvbetjeningsløsninger på www.aalborg.dk. Telefonen er åben alle hverdage i tidsrummet 10.00-14.00.

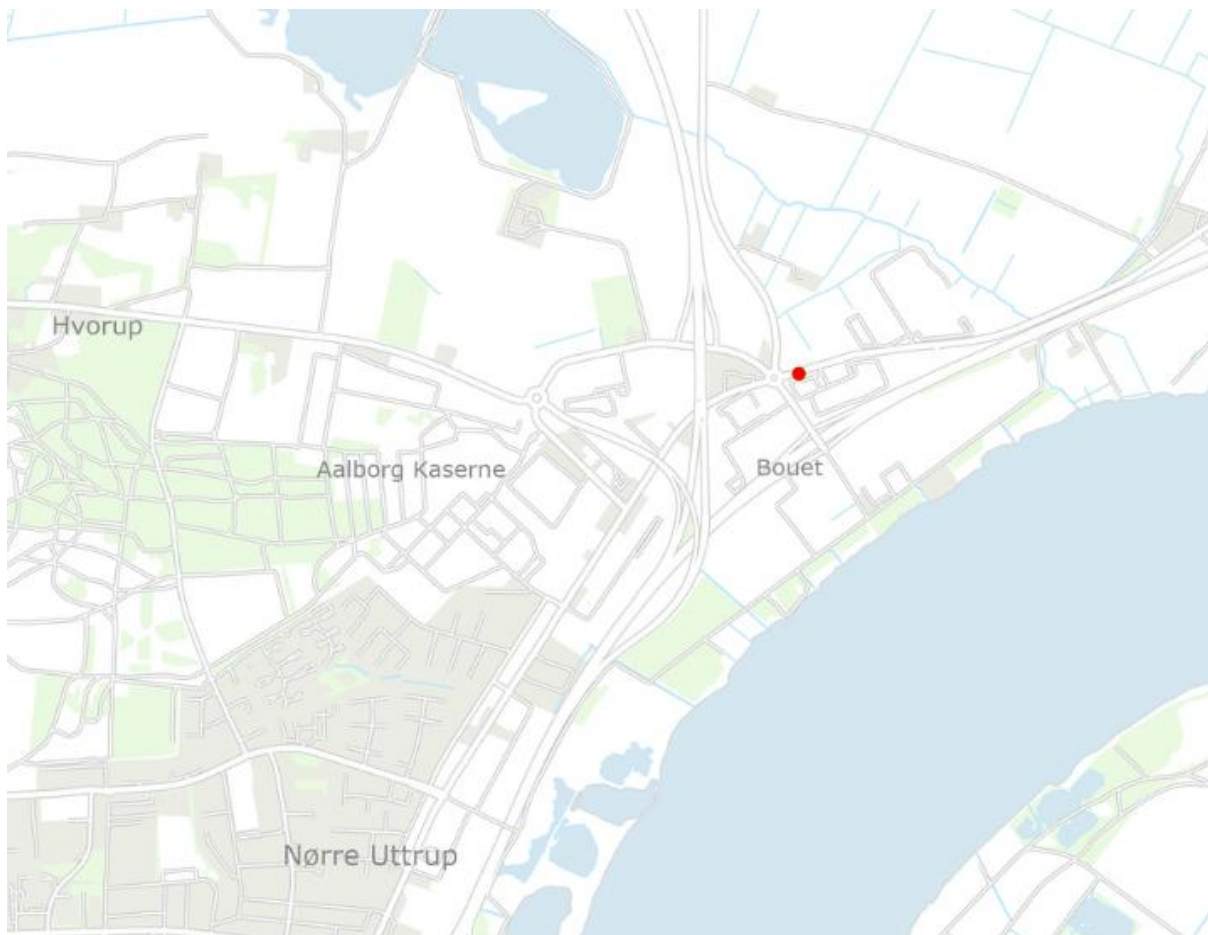

Klagefrist udløber: 24. juni 2026

Søgsmålsfristen udløber: 18. november 2026

Ved akut miljøfare er der **pligt til at ringe til alarmcentralen på 112**

Indhold

<u>1</u>	<u>AALBORG KOMMUNES AFGØRELSE OG VILKÅR</u>	<u>3</u>
1.1	TILLADELSE	3
1.2	VILKÅR FOR TILLADELSEN	3
<u>2</u>	<u>KLAGE- OG SØGSMÅLSVEJLEDNING</u>	<u>4</u>
2.2	BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER	5
<u>3</u>	<u>LOVGRUNDLAG</u>	<u>5</u>
3.1	ØVRIG LOVGIVNING	5
3.2	PARTSHØRING	6
3.3	BESKRIVELSE AF SAGEN	6
3.4	BESKRIVELSE AF VANDOMRÅDET OG GRUNDVANDSINTERESSER	14
<u>4</u>	<u>AALBORG KOMMUNES BEMÆRKNINGER</u>	<u>15</u>
4.1	GENERELT	15
4.2	ANLÆG TIL FORSINKELSE AF TAG- OG OVERFLADEVAND	15
	<u>KOPI TIL</u>	<u>15</u>

1 Aalborg Kommunes afgørelse og vilkår

1.1 Tilladelse

NIRAS har (på vegne af bygherre Aalborg Kommune, Projekt og Koordinering) den 4. december 2025, søgt om tilladelse til tilslutning af forsinket overfladevand til offentlig regnvandsledning fra vejareal ved Bouet, Nørresundby.

I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28 meddeler Aalborg Kommune, Teknik og Miljø, hermed Aalborg Kommune, Projekt og Koordinering, tilladelse til tilslutning af overfladevand.

1.2 Vilkår for tilladelsen

Tilladelsen gives på baggrund af nedenstående vilkår samt forudsætningerne beskrevet i ansøgningsmaterialet og afsnittet om beskrivelse af sagen.

Generelt

1. Der må kun ledes overfladevand til anlægget fra de i ansøgningen anførte vejarealer.
2. Anlægget skal dimensioneres til som minimum at håndtere en 5 års dimensionsgivende regnhændelse med sikkerhedsfaktor 1,5.
3. I tilfælde af uheld med spild af forurenende stoffer skal dette hurtigst muligt opsamles og tilsynsmyndigheden, Aalborg Kommune, Teknik og Miljø, skal orienteres. Ved forurening af regnvandsløsningsnet og omkringliggende jord skal dette opgraves og deponeres efter gældende lovgivning.
4. Der må ikke ledes vand til offentlig regnvandsledning fra forurenende aktiviteter.
5. Det er op til grundejer at sørge for, at indhente oplysninger omkring ledningernes placering inden udførelsen af og placering af forsinkelsesbassin og den øvrige interne kloakering. Der må ikke laves indgreb på forsyningens stikledninger uden forudgående dialog og disse skal i øvrigt respekteres.
6. Færdigmelding af anlægget skal indsendes til Aalborg Kommune, Teknik og Miljø. Færdigmeldingen skal indeholde kloaktegning (herunder placering af anlæg). Færdigmeldingen skal indberettes online via Aalborg kommunes miljøblanketter.

[Færdigmeld via miljøblanketter.](#)

Regnvandssystemet

7. Der må maksimalt ledes 90 l/s til offentlig regnvandsledning.
8. Der må ikke etableres overløb fra anlægget til den offentlige kloak.
9. I oplandet til bassinet må der ikke anvendes materialer eller produkter, som giver afsmitning af miljøfarlige stoffer til overfladevandet. Hvis der anvendes materialer, der giver afsmitning, skal Aalborg Kommune, Teknik og Miljø, orienteres. Aalborg Kommune kan i den forbindelse pålægge, at der etableres en særskilt rensning af vand indeholdende miljøfarlige stoffer. Renseløsningen skal godkendes af Aalborg Kommune, Teknik og Miljø.

10. Der skal være mulighed for rensning af opstuvningsvolumen.

2 Klage- og søgsmålsvejledning

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Aalborg Kommune, Projekt og Koordinering og Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord.

Klageberettigede er desuden:

- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af den type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med forudgående anmeldelse over for kommunalbestyrelsen efter miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1 har ønsket underretning om.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller organisationer er efter § 100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven ikke klageberettiget. Derfor skal en eventuel klage indsendes via den landsdækkende forening eller organisation.

Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus. Link hertil findes på forsiden af Nævnenes Hus' hjemmeside, hvor du kan finde vejledning i, hvordan du kan klage.

[Indgivelse af klage via Nævnenes Hus](#)

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr. Gebyret reguleres én gang årligt, og størrelsen på gebyret kan findes under Miljø- og Fødevareklagenævnets klagevejledning på Nævnenes Hus' hjemmeside.

[Klagegebyr ved Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klage](#)

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- Klagen afvises fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til behandling af klagen.
- Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i nævnet, vil gebyret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge

klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber den 24. juni 2026.

Afgørelsen kan også indbringes for en domstol jævnfør § 101 i Miljøbeskyttelsesloven. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort, eller en eventuel klage er afgjort.

Tilladelsen vil blive offentligt annonceret.

2.2 Bygge- og anlægsarbejder

Denne tilladelse indebærer udførelse af bygge- og anlægsarbejder. I henhold til miljøbeskyttelsesloven har en klage ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen jævnfør § 96, hvorfor bygge- og anlægsarbejder kan påbegyndes straks. Afgørelsen af en eventuel klage kan medføre ændringer af projektet eller tilbagekaldelse af tilladelsen. Det er derfor bygherrens eget ansvar og risiko, hvis arbejdet påbegyndes før klagefristens udløb.

3 Lovgrundlag

Denne tilladelse omfatter alene tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. Sagen er behandlet i henhold til:

- § 3 og § 28, stk. 3 i Miljøbeskyttelsesloven - Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 af lov om miljøbeskyttelse
- § 68 og § 15, stk. 2 Spildevandsbekendtgørelsen - Miljø- og Ligestillingsministeriets bekendtgørelse nr. 1446 af 27. november 2025 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4
- Forvaltningsloven – Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven

3.1 Øvrig lovgivning

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden nødvendig lovgivning. Øvrige tilladelser efter planloven, vandforsyningsloven med videre skal derved indhentes særskilt.

Museumsloven - fortidsminder

Hvis der findes spor af fortidsminder under jordarbejde, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Nordjyllands Historiske Museum, Algade 48, 9000 Aalborg, Tlf. 99 31 74 00. Jævnfør museumslovens § 27, stk. 2. Eventuelle spørgsmål herom kan rettes til samme museum.

Eksempler på tilladelser, der skal indhentes særskilt (ikke udtømmende)

- Vandløbsloven: krydsning af vandløb, reguleringer, medbenyttertiladelse
- Naturbeskyttelsesloven: § 3 beskyttede områder, fredskov, § 16 med videre
- Planloven: landzonetilladelser, terrænregulering
- Vandforsyningsloven: grundvandssænkning
- Jordforureningsloven: § 8 gravearbejde og byggeri på de fleste kortlagte grunde
- Byggeloven: § 12 sikring af bygninger med videre

- Vejlovene: krydsnings af landeveje med videre
- Jordflytningsbekendtgørelsen

3.2 Partshøring

Aalborg Kommune har vurderet, at der er en part i sagen der skal høres inden tilladelsen kan meddeles. Aalborg Kloak A/S vurderes at være part i sagen, da de er ejer af den offentlige kloakledning.


Aalborg Kloak A/S har fået udkast til tilladelsen i partshøring. Aalborg Kloak A/S har den 18. marts 2026 meddelt at de ikke har bemærkninger til udkastet.

3.3 Beskrivelse af sagen

NIRAS har (på vegne af bygherre Aalborg Kommune, Projekt og Koordinering) den 4. december 2025, søgt om tilladelse til tilslutning af forsinket overfladevand fra vejareal ved Bouet, Nørresundby til offentlig regnvandsledning.


Ønsket om tilslutning sker som følge af at Aalborg Kommune har iværksat en omfattende udvidelse af vejnettet omkring Bouet. Denne udvidelse medfører en række ændringer i forhold til håndteringen af regnvand, hvilket kræver en analyse af de eksisterende afvandsforhold samt udvikling af effektive løsninger til fremtidig håndtering af overfladevand.

Som det fremgår af Figur 1 nedenfor omhandler projektet udvidelsen af Loftbrovej, Bøgildsmindevej og Hjørring Landevej. Derudover etableres der en ny vej mellem Gammel Høvej og Hjørring Landevej. Den eksisterende rundkørsel nedlægges og ombygges til et nyt lysreguleret kryds. Gammel Høvej fra den eksisterende rundkørsel nedlægges ligeledes frem til forlægningen af Gammel Høvej.

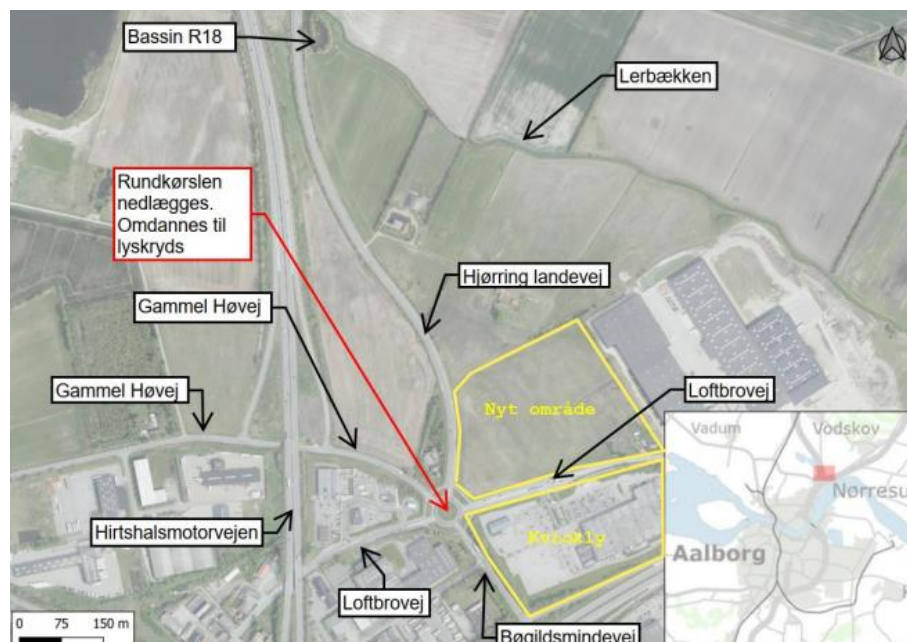

Figur 1: Oversigt over projektområdets placering samt relevante stednavne. Rød firkant på det lille kort angiver projektområdet relativt til Aalborg.

De planlagte vejudvidelser, den nye vej mellem Gammel Høvej og Hjørring Landevej samt omdannelsen fra rundkørslen til lyskryds er illustreret på Figur 2 herunder.

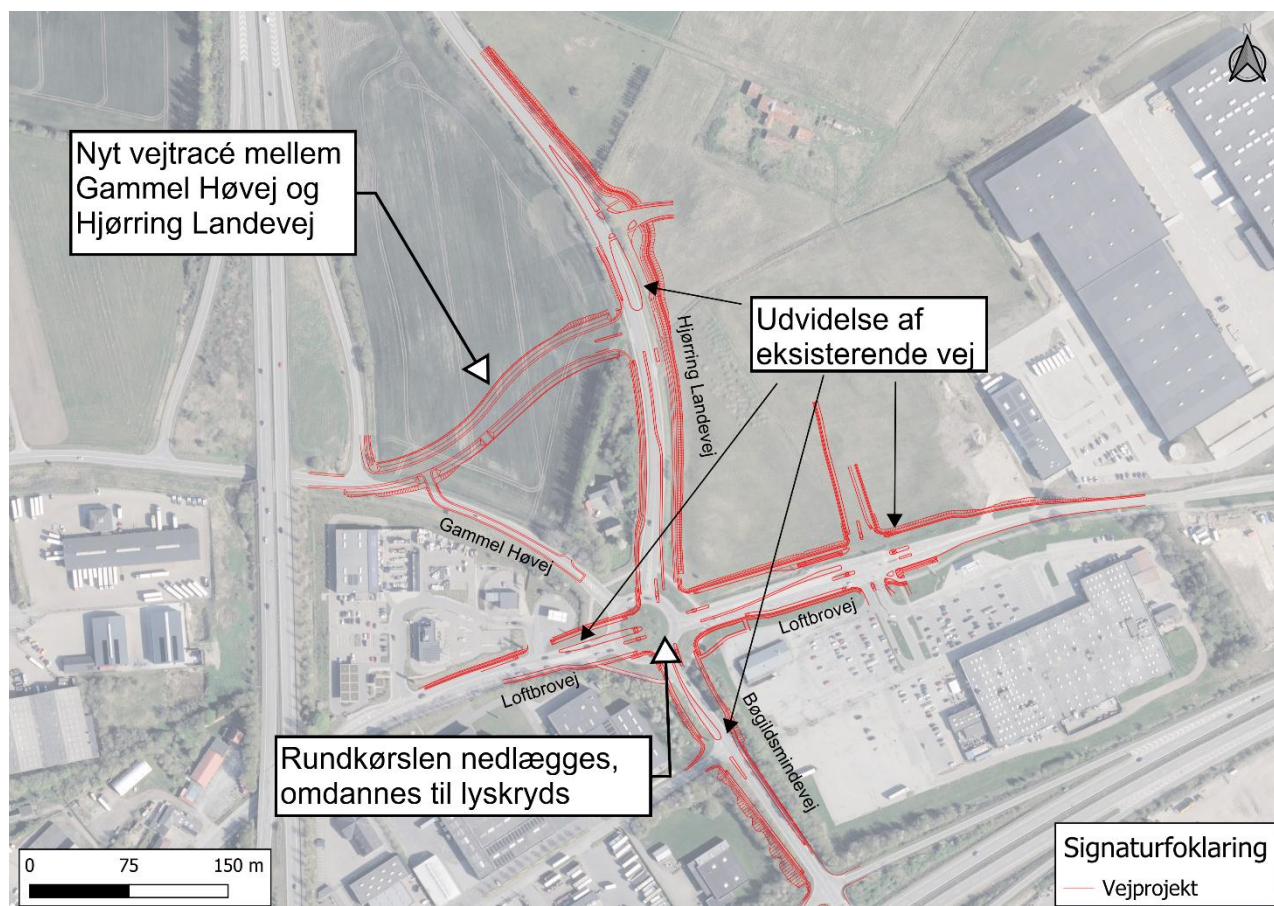


Figur 2: Planlagt vejudvidelse og ny vej mellem Gammel Høvej og Hjørring Landevej (røde streger) samt omdannelse fra rundkørslen til lyskryds.

Eksisterende bassin R18


Der er foretaget en overordnet screening af forekomsten af beskyttet natur i og omkring projektområdet, se Figur 3. Screeningen viser, at bassin R18 – der i dag fungerer som forsinkelsesbassin for vejafvanding fra Hjørring Landevej, Bøgildsmindevej, Loftbrovej, Gammel Høvej og ramperne fra Hirtshalsmotorvejen samt den del af motorvejen som er beliggende imellem Gammel Høvej og Loftbrovej – er registreret som en §3-beskyttet sø og mose i henhold til naturbeskyttelsesloven. Der må derfor ikke foretages tilstandsændringer til søen. Bassinet blev i 2012 besigtiget af Aalborg Kommune og vurderet til at være i naturtilstand IV (ringe).

Bassin R18 udleder til Lerbækken, som er et §3-beskyttet vandløb. Da vandløbet er §3-beskyttet, må der som udgangspunkt ikke foretages ændringer i vandløbets tilstand, ud over den sædvanlige vedligeholdelse. Lerbækken er målsat i Vandområdeplanerne 2021-2027, hvor den er registreret som et stærkt modificeret vandløb med moderat økologisk potentiale og god kemisk tilstand. Der er målsætning på god økologisk tilstand og Lerbækken der er derfor ikke målopfyldelse. Vandløbet er ikke en del af et Natura 2000-område.

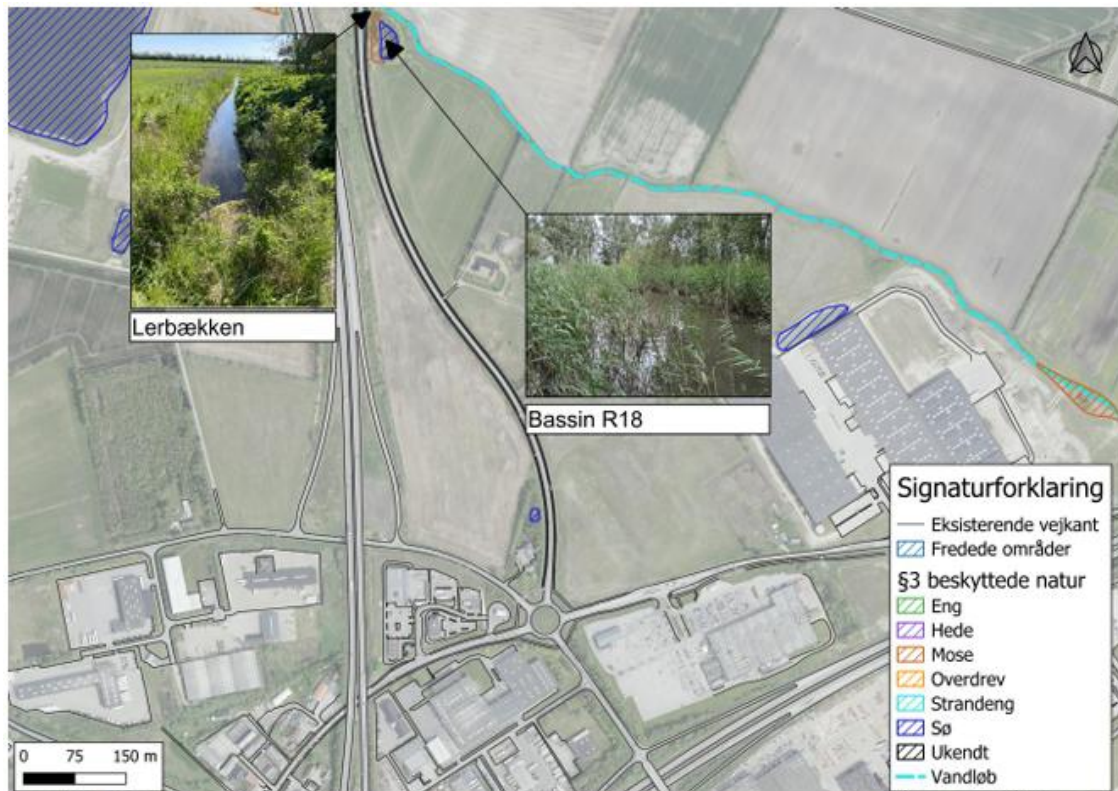

Figur 3: Oversigt over §3 beskyttet natur og fredede områder langs projektområdet.


Da bassin R18 er registeret som en §3-beskyttet sø, vil der ikke bliver foretaget ændringer af selve bassinet. For at undgå tilstandsændringer af søen, vil der i den fremtidige situation tilledes overfladevand fra uændret overfaldeareal. En uændret oplandsstørrelse og anvendelse vurderes ikke at påvirke Lerbækkens målopfyldelse. Det eksisterende oplandsareal, der afvander til bassinet, udgør cirka 3,66 ha, og denne størrelse opretholdes i det fremtidige projekt. Eksisterende oplandsareal til bassin R18 er illustreret på Figur 4 herunder.

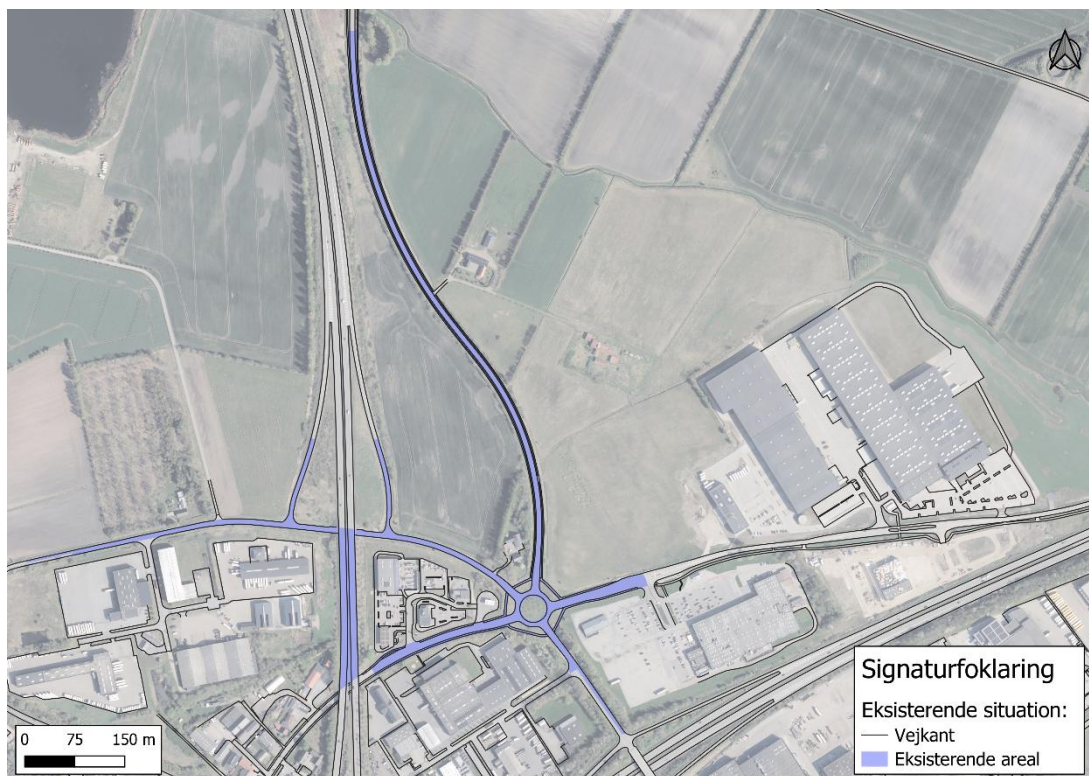

Figur 4: Oplandsareal til bassin R18 udgør 3,66 ha. Fremtidigt oplandsareal til bassinet holdes ligeledes til 3,66 ha.


Eksisterende ledninger og anlæg

Med udgangspunkt i Aalborg Forsynings og Vejdirektoratets respektive GIS-portaler redegøres der i det følgende for den eksisterende afvanding i projektområdet. Projektområdet er i den forbindelse opdelt i følgende delområder: Bøgildsmindevej, rundkørslen, Loftbrovej vest for rundkørslen, Loftbrovej øst for rundkørslen, Gammel Høvej vest, Gammel Høvej øst, Hirtshalsmotorvejen og Hjørring Landevej. Delområderne er defineret på baggrund af hydrauliske skel. For en oversigt over inddelingen henvises til Figur 5 herunder.

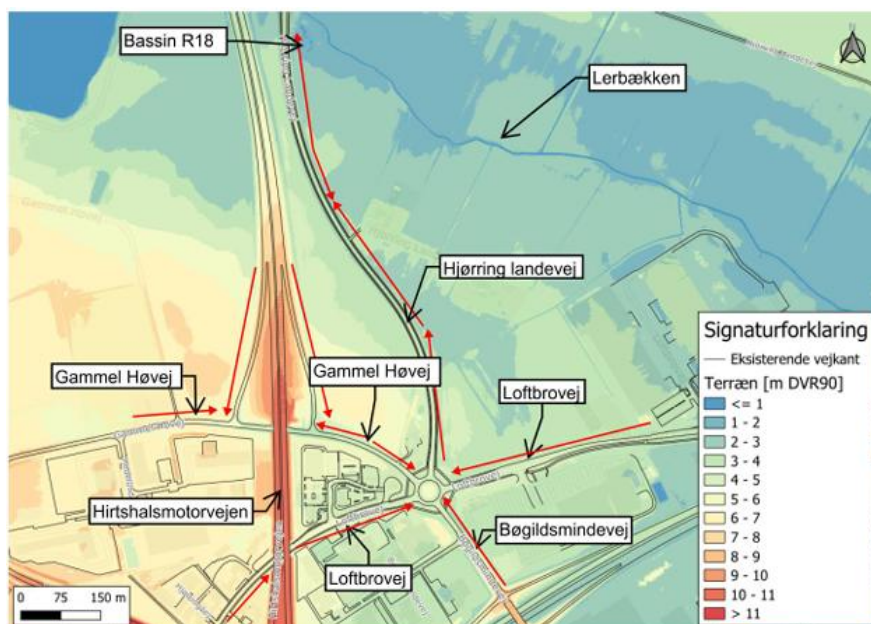

Figur 5: Inddeling af delområder

En oversigt over det eksisterende afvandingssystem inddelt i grøfter, rør og afledning via. terræn samt strømningssretning fremgår af Figur 6. Overfladevand fra de førnævnte delområder/vejarealer ledes til Hjørring Landevej igennem bassin R18 og videre til Lerbækken.

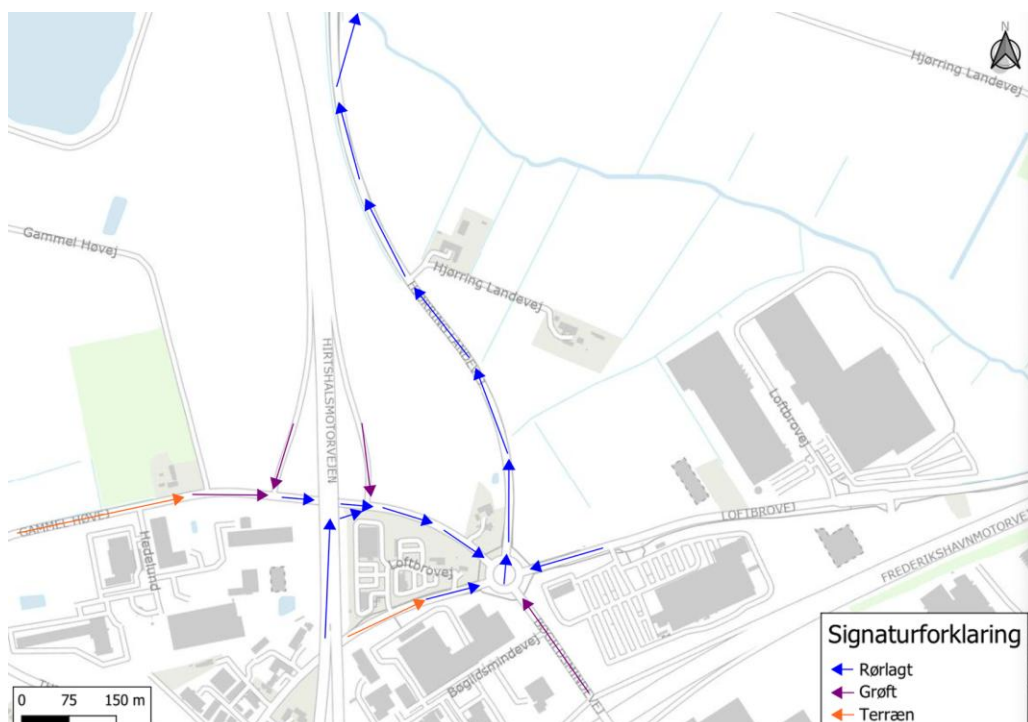

Figur 6: Princip for eksisterende afløbssystem

Regnvandshåndtering

For at håndtere de forventede ændringer i regnvandsafstrømningen som følge af vejudvidelsen er det afgørende at udvikle en robust og effektiv plan for regnvandshåndteringen. Fremtidens regnvandshåndtering vil inkludere en opgradering af de nuværende afvandingssystemer.


Det er vigtigt at tage højde for de hydrauliske og hydrologiske forhold i området for at sikre, at afvandingssystemerne kan håndtere både almindelige og ekstreme regnhændelser.

Arealopgørelse

Der er foretaget en arealopgørelse af den eksisterende og den fremtidige vej med det formål at beregne den relative ændring i befæstet areal. Denne tilgang forudsætter, at det eksisterende afløbssystem er dimensioneret til at håndtere den nuværende afstrømningssituation.

Ved opgørelsen er det forudsat, at alle befæstede arealer har en afløbskoefficient på 1, svarende til at al nedbør ledes bort uden nedsivning. Grønne arealer, der er integreret i vejarealet, er ligeledes medregnet som fuldt befæstede, selvom en vis nedsivning i praksis må forventes. Der er i opgørelsen inkluderet mere af vejene end de fineret af enterprisegrænsen. Dette skyldes, at det er det hydrauliske skel, som definerer hvilken retning vandet strømmer. Her er der taget udgangspunkt i det fremtidige hydrauliske skel.

Et kort over arealopgørelsen for den eksisterende vej fremgår af Figur 4, mens arealopgørelsen for den fremtidige vej kan ses på Figur 7. En sammenligning af ændringen i befæstet areal er præsenteret i Tabel 1.

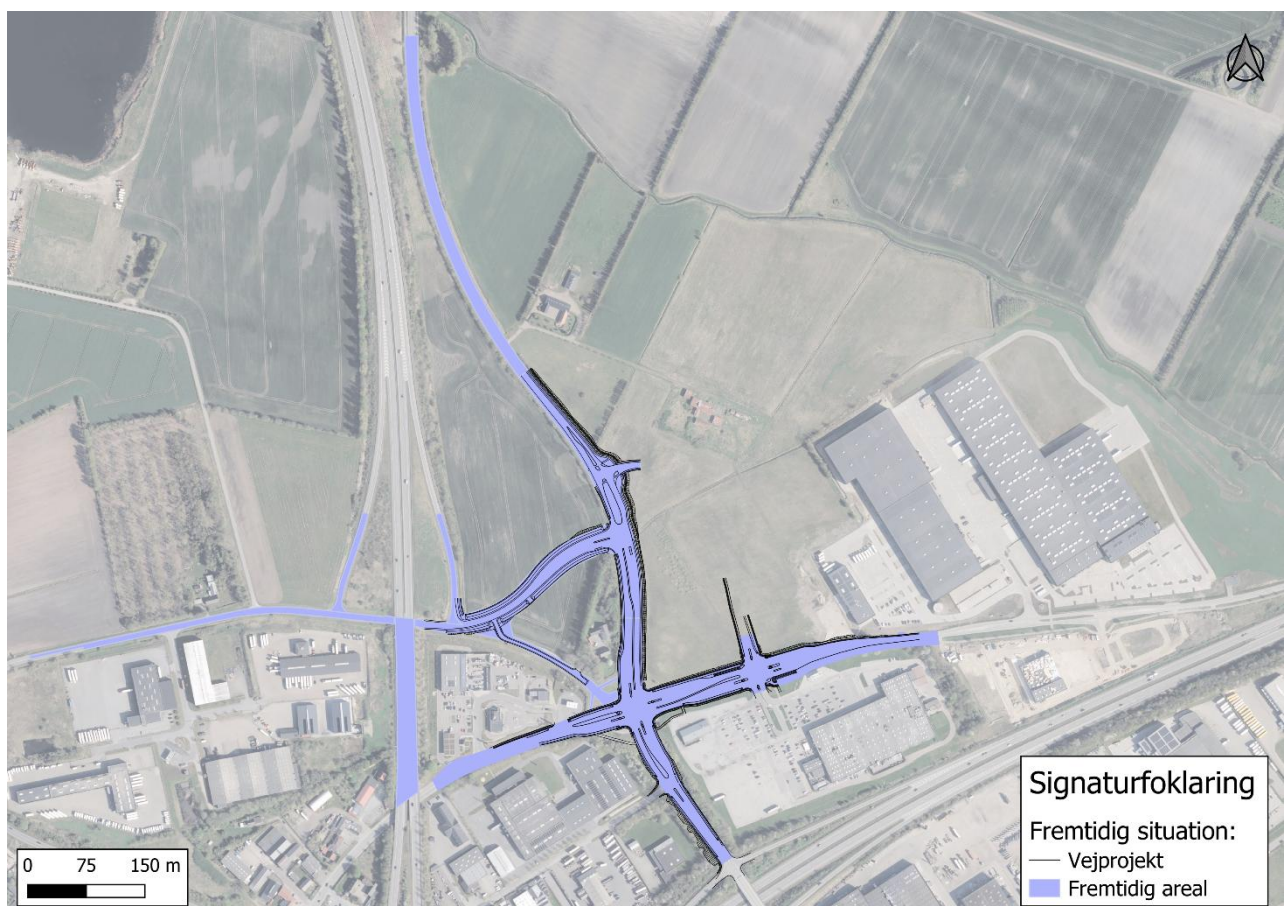

Figur 7: Opgørelse af fremtidig befæstet arealer. Opgørelsen forsætter til hydraulisk skel.

Tabel 1: Opgørelse af eksisterende samt fremtidig befæstet areal efter vejudvidelse og omdannelse fra rundkørsel til vejkryds. Tabellen angiver desuden, hvor stort et areal der øges/reduceres ift. eksisterende.

	Befæstet areal [m ²]	Befæstet areal [ha]
Eksisterende situation	36.640	3,66
Fremtidige situation	62.960	6,30
Difference	26.320	2,63

Dimensioneringsforudsætninger

Dette afsnit beskriver de tekniske og planmæssige forudsætninger, der ligger til grund for dimensioneringen af vandhåndteringsløsninger i området. Dimensioneringsforudsætningerne tager udgangspunkt i Aalborg Kommunes krav til dimensionering af forsinkelsesløsninger.

- Gentagelsesperiode, T: 5 år
- Sikkerhedsfaktor: 1,5
- Hydrologisk reduktionsfaktor 0,8

I dialog med Aalborg Forsyning og Envidan er muligheden for tilslutning af vejvand til den offentlige kloak via følgende eksisterende brønde undersøgt:

- Brønd nr. 0512821, placeret ved Bøgildsmindevej
- Brønd nr. 00520051, placeret ved Loftbrovej

Aalborg Kloak har vurderet, at det eksisterende system i Bøgildsmindevej har begrænset kapacitet, og at en tilslutning derfor vil kræve forsinkelse af regnvandet til 1 l/s/ha. Dette svarer til det krav, der allerede er gældende for erhvervsområdet ved Loftbrovej 2–10. På grund af manglende areal til etablering af tilstrækkelig forsinkelse er løsningsforslaget om tilslutning til brønd 0512821 ved Bøgildsmindevej blevet forkastet.

Aalborg Kloak har desuden på baggrund af en arealmæssig betragtning vurderet at systemet ved Loftbrovej vil kunne modtage 90 l/s fra vejarealer. Systemet vurderes af Aalborg Kloak totalt at kunne aflede 200 l/s, men skal også afvande Loftbrovej 5-17 samt et større planområde langs Hjørring Landevej og Loftbrovej, hvorfor det er nødvendigt at reservere en del af ledningens kapacitet.


Håndtering af normalregn

Der er udarbejdet et løsningsforslag til håndtering af overfladevand fra normalregn/serviceregn. Forslaget tager udgangspunkt i, at overfladevand kan tilsluttes brønd 00520051 ved Loftbrovej, og at der til bassin R18 ved Hjørring Landevej kan afledes et areal svarende til det, der afledes i den eksisterende situation.

Hertil opdeles vejarealerne i to hydrauliske oplande for den fremtidige situation:


- Opland 1: Ledes mod bassin R18. Oplandets areal udgør 3,66 ha.
- Opland 2: Ledes mod brønd 00520051. Oplandets areal udgør 2,63 ha.

Se Figur 8 for illustration af opdeling af de to oplande.

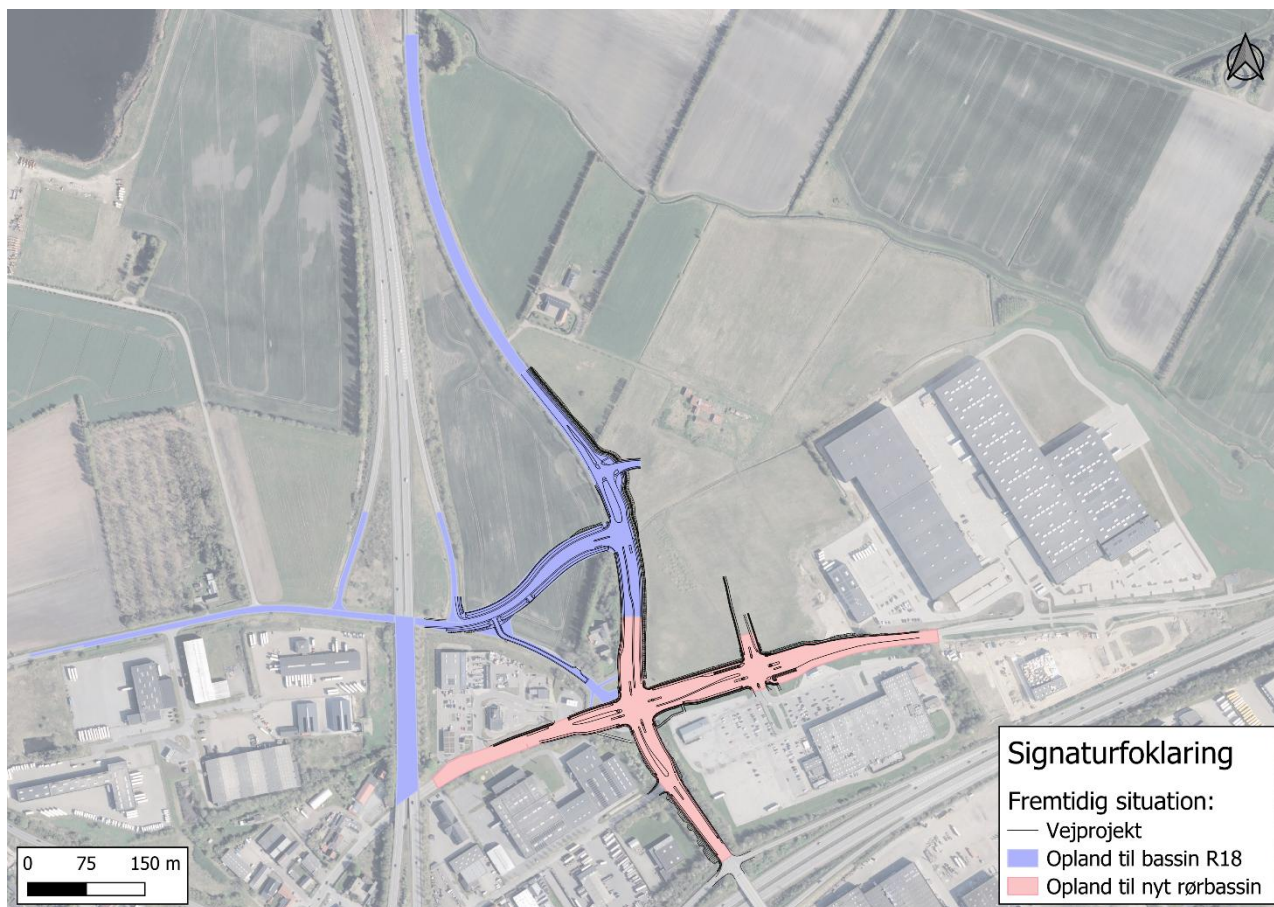

Figur 8: Inddeling i fremtidige hydrauliske oplande

Overfladevandet der i fremtiden skal afledes til offentligt spildevandssystem skal efter krav fra Aalborg Forsyning drosles til 90 l/s. Denne forsinkelse planlægges etableret ved hjælp af underjordiske rørbassiner, placeret i den nordlige del af Loftbrovej som illustreret på Figur 9.

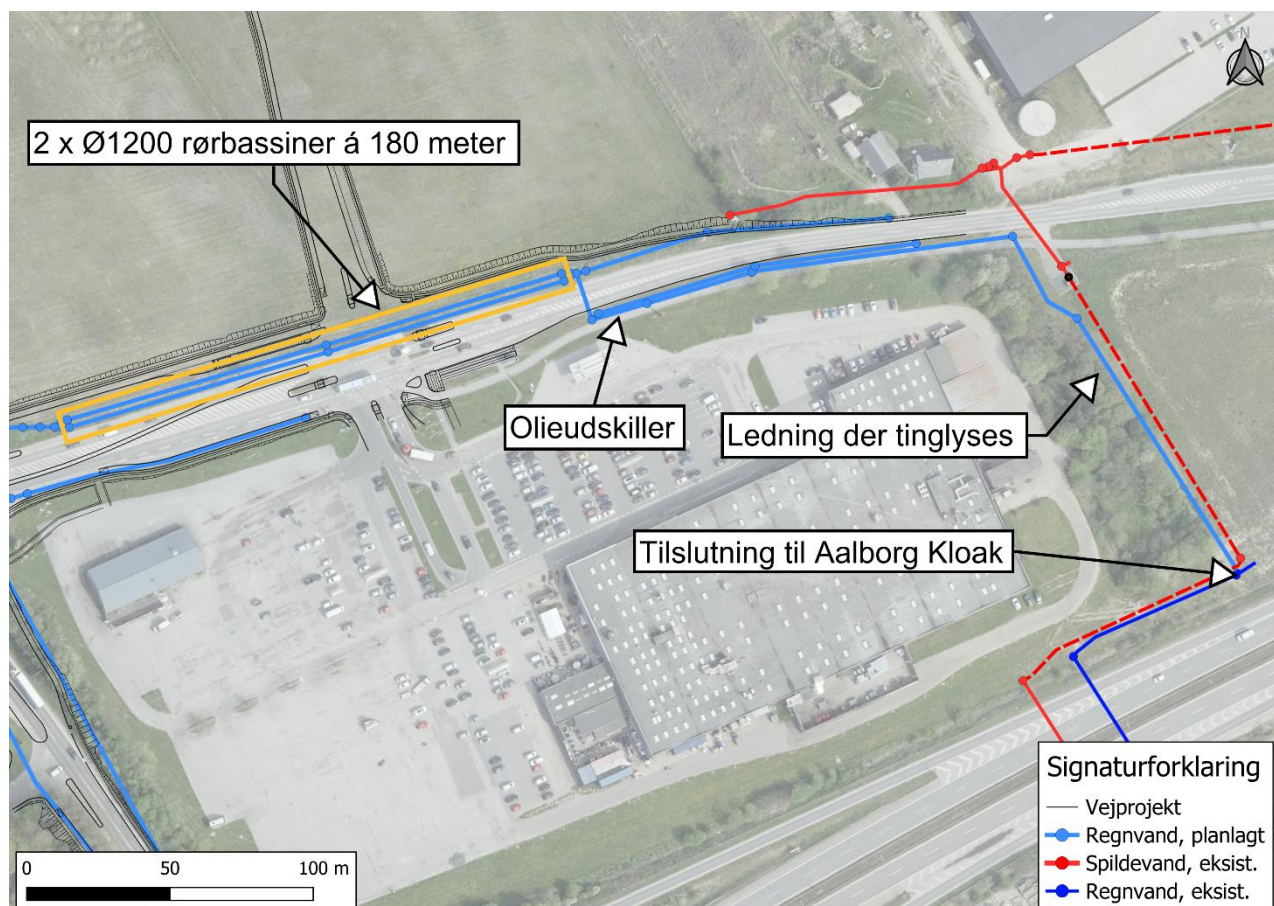

Figur 9: Forstået placering af rørbassiner og underføring

Til dimensionering af det nødvendige forsinkelsesvolumen i rørbassinerne er der opstillet en hydraulisk model i MIKE+. Modellen danner grundlag for rørdimensioner på de rør som ledes mod forsyningen netværk. Her er det regnet at det kræver 2 Ø1200 mm rørbassiner for at kunne forsinke en regnhændelse med 5 års gentagelsesperiode til 90 l/s. Dette svarer til en forsinkelsesvolumen på 407 m³.

Alle brønde på rørbassinerne får sandfang, og olieudskilleren placeres efter rørbassinerne. Derudover placeres der en brønd med en vandbremse efter rørbassinerne, så der kun udledes 90 l/s.

3.4 Beskrivelse af vandområdet og grundvandsinteresser

Regnvandssystemet med tilslutningen til den offentlige regnvandsledning leder vandet mod sydvest til Aalborg Kloak A/S' udledning til grøft med tilløb til Limfjorden.

I forbindelse med tilslutningen er der vurderet på, om den øgede mængden i udledningen ligger inden for udledningstilladelsen samt om sammensætningen af spildevandet ændres væsentligt i forhold til den meddelte udledningstilladelse.

Aalborg Kommune har den 19. marts 2004 meddelt "Tilladelse til udledning af opspædt spildevand og overfladevand til vandområder i Aalborg Kommune"

Projektområdet for vejprojekt ved Bouet, Nørresundby var medtaget i spildevandsplanen, inden den meddelte udledningstilladelse, hvorved oplandet og udbyggelse af området er medregnet i den eksisterende tilladelse.

Der er ansøgt om tilslutning af overfladevand. Sammensætning af overfladevandet differentierer ikke fra, hvad der normalt forventes fra de i ansøgningen angivne befæstede arealer. Herved ændres der ikke væsentligt på sammensætningen af det spildevand, der udledes fra U0.0.52 til grøft med tilløb til Limfjorden.

Med baggrund i ovenstående, vurderer Aalborg Kommune, at der ved tilslutning af overfladevand ikke ændres væsentligt på mængden eller sammensætningen af spildevand, der udledes fra U0.0.52. Jævnfør § 68 og § 15, stk. 2 i spildevandsbekendtgørelsen kan tilslutningen etableres uden fornyet udledningstilladelse til U0.0.52.

4 Aalborg Kommunes bemærkninger

Tilladelsen er givet under forudsætningerne beskrevet i vilkår og under beskrivelse af sagen. Hvis der sker ændringer i forholdene vedrørende anlægget, skal Aalborg Kommune, Teknik og Miljø, orienteres, og det vil blive vurderet, om der skal ske ændringer i tilladelsen.

Tilladelsen er givet på baggrund af de miljømæssige hensyn, der skal vurderes i henhold til lovgivningen. Tilladelsen tager således ikke højde for eventuelt privatretlige forhold omkring etableringen, herunder allerede tinglyste servitutter på ejendommen.

4.1 Generelt

Med de stillede vilkår vurderer Aalborg Kommune, Teknik og Miljø, at tilslutningen af overfladevand ikke vil medføre en risiko for forurening af vandløb og kystvande.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

4.2 Anlæg til forsinkelse af tag- og overfladevand

Offentlig kloak

Det er op til grundejer at sørge for, at indhente oplysninger omkring offentlig spildevandsledningers placering inden udførelsen af og placering af forsinkelsesbassinet og den øvrige interne kloakering. Der må ikke laves indgreb på forsyningens stikledninger og disse skal i øvrigt respekteres.

Kopi til

Kopi af tilladelsen er sendt til følgende modtagere:

NIRAS

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest: trvest@stps.dk

Aalborg Kloak A/S: aalborgkloak@aalborg.dk

Nordjyske Museer: nordjyskemuseer@aalborg.dk

Mobilitet og Infrastruktur, Aalborg Kommune: mobilitet.infrastruktur@aalborg.dk

Venlig hilsen

Mikkel Søby Rabjerg
Geograf

+4522690364

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.